




















# Leistungsprüfung

## Die Gruppe im Löscheinsatz

Variante II

Stand: 01.04.2010

## Zeichenerklärung


	<b>SR:</b>	Schiedsrichter	<b>LF</b>	Löschfahrzeug
	<b>ZN:</b>	Zeitnehmer (SR 3)	<b>TLF</b>	Tanklöschfahrzeug
	<b>GF:</b>	Gruppenführer		
	<b>Ma:</b>	Maschinist		<b>U/OFH:</b> Hydrant
	<b>Me:</b>	Melder		Verteiler
	<b>WTF:</b>	Wassertruppführer		Strahlrohr
	<b>WTM:</b>	Wassertruppmann		Handlampe
	<b>STF:</b>	Schlauchtruppführer		Warnblinkleuchte
	<b>STM:</b>	Schlauchtruppmann		Eimer
	<b>ATF:</b>	Angriffstruppführer		C-Schlauch
	<b>ATM:</b>	Angriffstruppmann		Leinenbeutel

# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Vor der Einsatzübung bei Variante II (Stufe 1)

Gruppenführer gibt Kommando „Gruppe zur Leistungsprüfung antreten!“

(Ergänzungsteilnehmer müssen die Funktionen in der Reihenfolge Melder, Angriffstrupp, Wassertrupp, Schlauchtrupp besetzen)

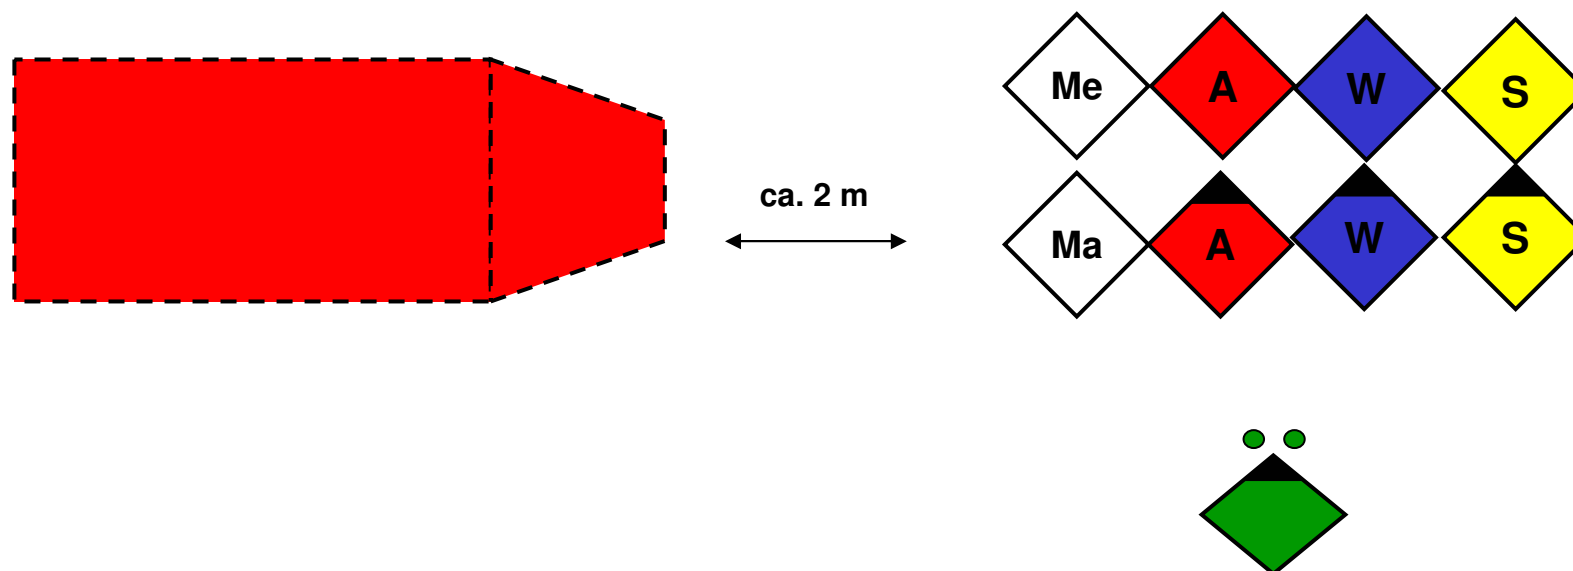


## Vor der Einsatzübung bei Variante II (Stufe 1)

Gruppe stellt sich vor dem Fahrzeug mit angelegten Funktionskennzeichen auf

**GF** - meldet SR1 „Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr ..... zur Leistungsprüfung angetreten!“

**SR 1** - Überprüft die Angaben zur Person, ruft die **Funktionen** der Gruppe auf  
Die **Teilnehmer** nennen **Vor- und Zunamen**

**SR 2** - Überprüft unterdessen mit dem Maschinisten Abnahmeplatz, Beladung und Pumpe

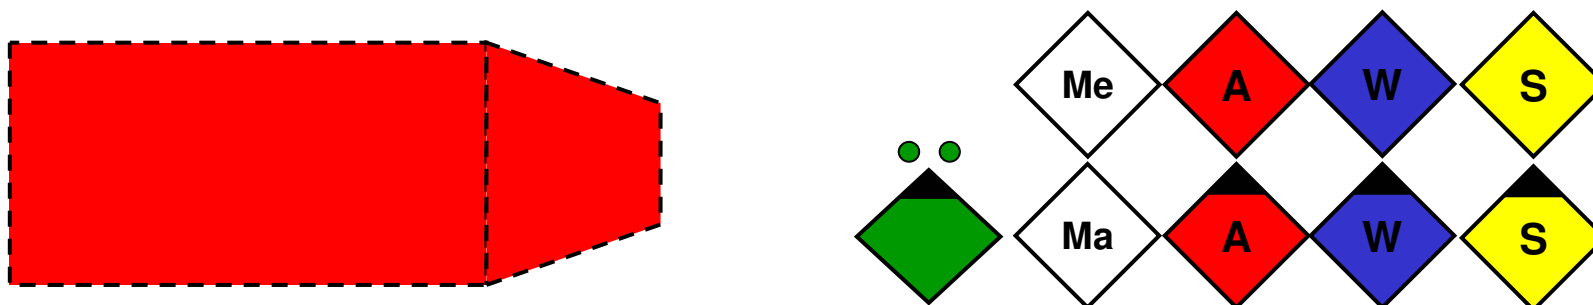

## Vor der Einsatzübung bei Variante II (Stufe 1)

### Vorführen der Knoten und Stiche


**Ma** legt einen **Zimmermannsschlag** 15 sec.

**Me** legt einen **Mastwurf gestochen mit Sicherung durch Spierenstich** 15 sec.

**AT** legen sich gegenseitig einen **Brustbund mit Sicherung durch Spierenstich** an 40 sec.

**WT** legen je einen **Halbmastwurf an der Öse des Haltegurtes** an 15 sec.

**ST** legen je einen **Mastwurf gelegt mit Halbschlag am Strahlrohr mit Schlauch** an 15 sec.

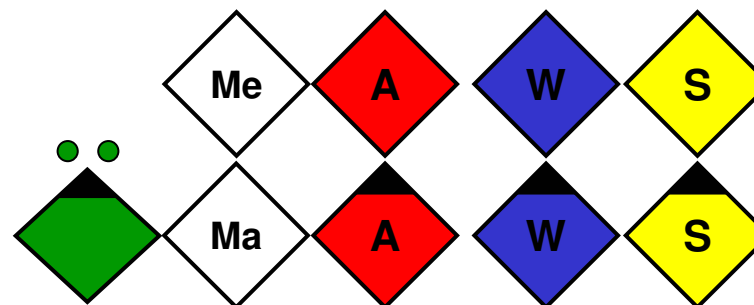


# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Vor der Einsatzübung bei Variante II (Stufe 2 bis 6)


GF - gibt Kommando „Gruppe zur Leistungsprüfung antreten!“

Gruppe stellt sich vor dem Fahrzeug auf

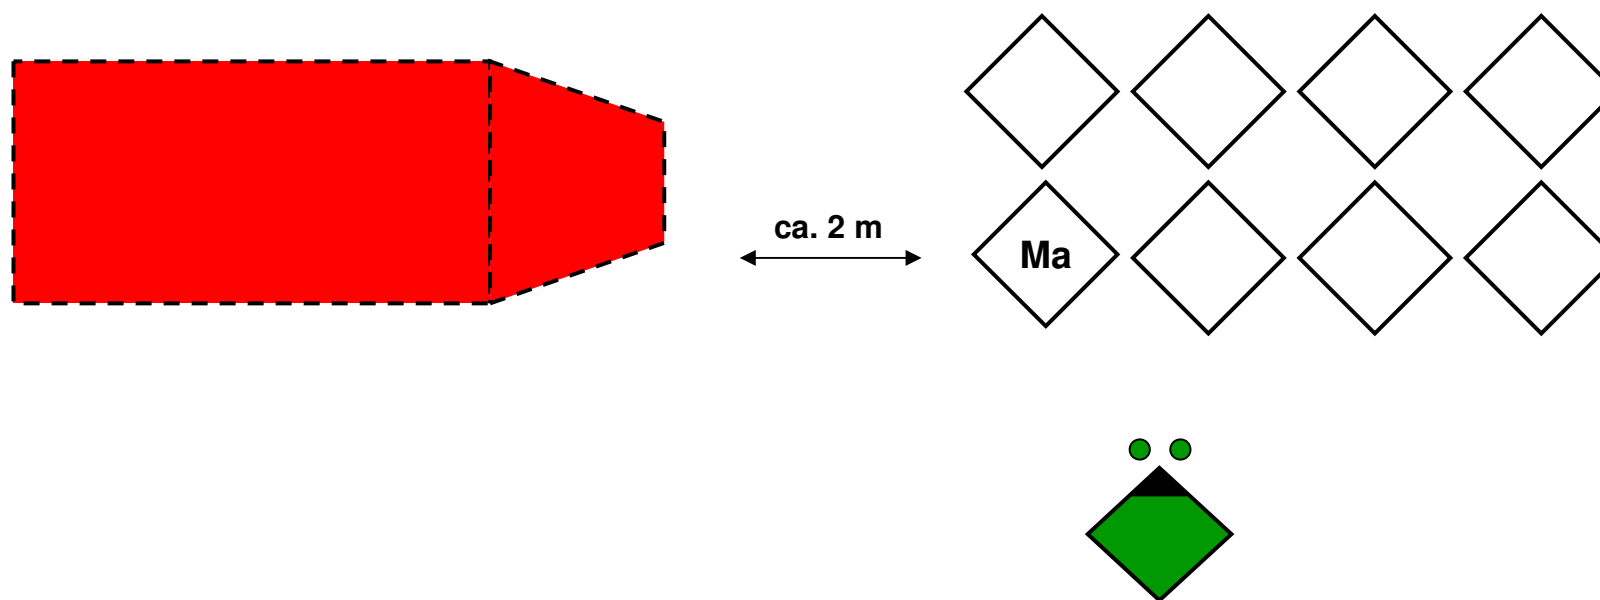


## Vor der Einsatzübung bei Variante II (Stufe 2 bis 6)

- GF** - meldet SR 1 „Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr ..... zur Leistungsprüfung angetreten!“
- SR 1** - ruft den GF und Ma auf, überprüft die Personalien und gibt ihnen die Funktionszeichen
  - ruft die Teilnehmer entsprechend der Niederschrift auf, TN treten vor ziehen vom **SR 2** ein Funktionslos erhalten ihr Funktionszeichen und nehmen ihre Ausgangsstellung wieder ein.
- SR 2** - übergibt dem GF den Fragebogen (**Zeit: Max. 10 Min.**)
  - überprüft mit dem Maschinisten Abnahmeplatz, Beladung und Pumpe

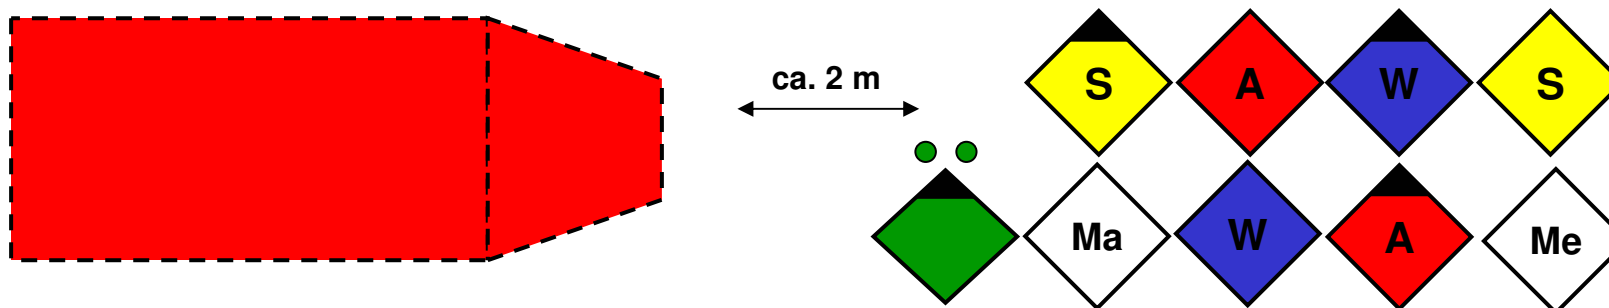

## Vor der Einsatzübung bei Variante II (Stufe 2 bis 6)

- GF** - kann nach der Beantwortung seiner Fragen die restliche Zeit der 10 min. nutzen, und sich mit seiner Mannschaft zu besprechen.
- GF** - gibt Kommando „**Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr .....** gemäß Auslosung antreten!“ und
  - tritt in die Gruppe ein

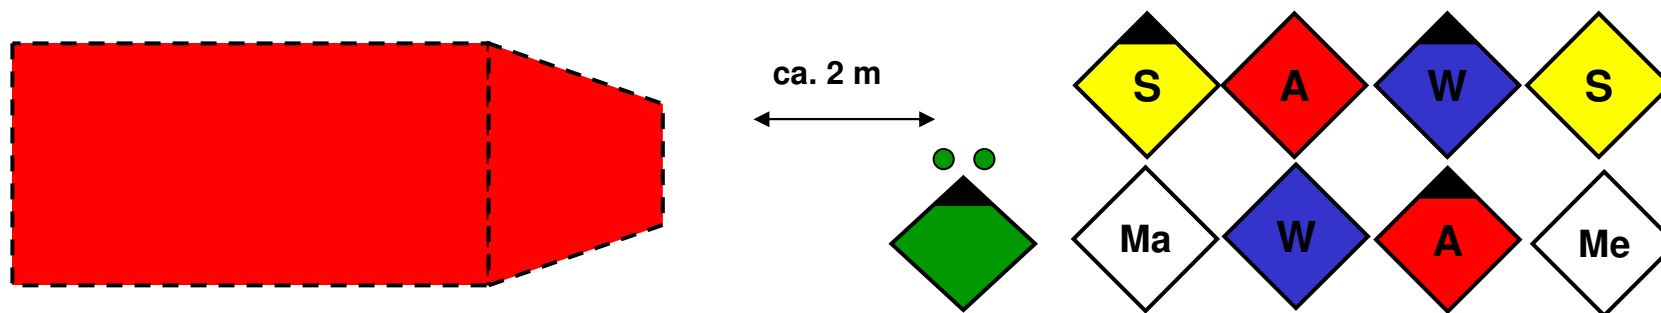




## Vor der Einsatzübung bei Variante II (Stufe 2 bis 6)

GF - meldet SR 1 „Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr ..... gemäß Auslösung angetreten!“

### Vorführen der Knoten und Stiche

SR 2: Ruft die jeweiligen Teilnehmer auf und gibt das Kommando „Zur Übung fertig!“

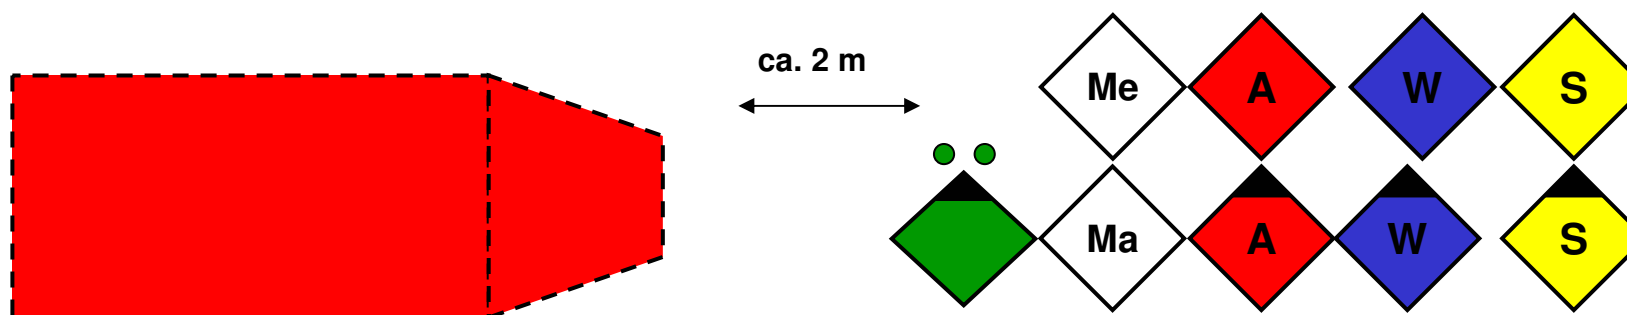

## Vor der Einsatzübung bei Variante II (Stufe 2 bis 6)


**Ma** legt einen **Zimmermannsschlag** 15 sec.

**Me** legt einen **Mastwurf gestochen** mit **Sicherung durch Spierenstich** 15 sec.

**AT** legen sich gegenseitig einen **Brustbund** mit **Sicherung durch Spierenstich** an 40 sec.

**WT** legen je einen **Halbmastwurf** an der **Öse des Haltegurtes** an 15 sec.

**ST** legen je einen **Mastwurf** gelegt mit **Halbschlag** am **Strahlrohr** mit **Schlauch** an 15 sec.

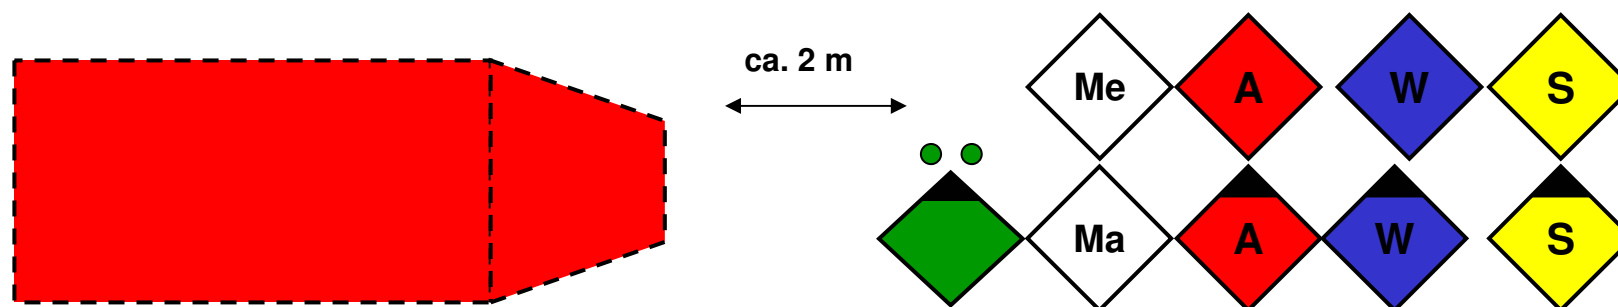

## Vor der Einsatzübung bei Variante II (Stufe 2 bis 6)

### Zusatzaufgaben

Bei gemischter Gruppe wird wegen des Zeitbedarfes mit der Stufe 6 begonnen.

Stufe 3: Gerätekunde


Stufe 4: Erste Hilfe

Stufe 5: Erkennen von Gefahrgut- und Hinweiszeichen

Stufe 6: Testfragen (Zeit 5 Min.)

**GF** - lässt die Gruppe wieder antreten

**SR 1** - gibt Kommando „Leistungsprüfung anfangen!“

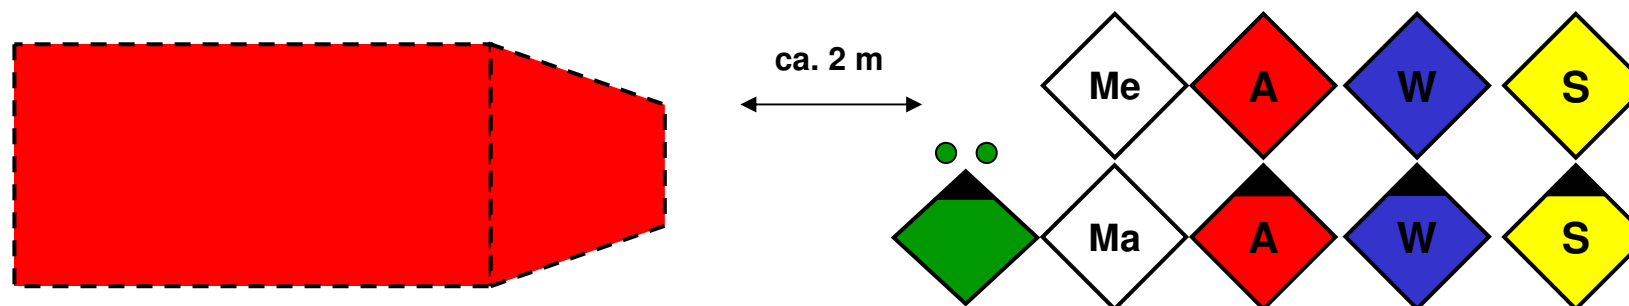



# Einsatzübung


## Variante II

## Variante II

**GF** - gibt Einsatzbefehl: „Brand eines Nebengebäudes, keine Menschen und Tiere in Gefahr, Wasserentnahmestelle der ....., Verteiler an die markierte Stelle, Zum Einsatz fertig!“

**Mit dem Wort „...fertig!“ beginnt die Zeitmessung**






**ZN** - startet Zeitmessung  
- macht Zeitansage bei 60, 120, 180 und ggf. bei 240 Sekunden

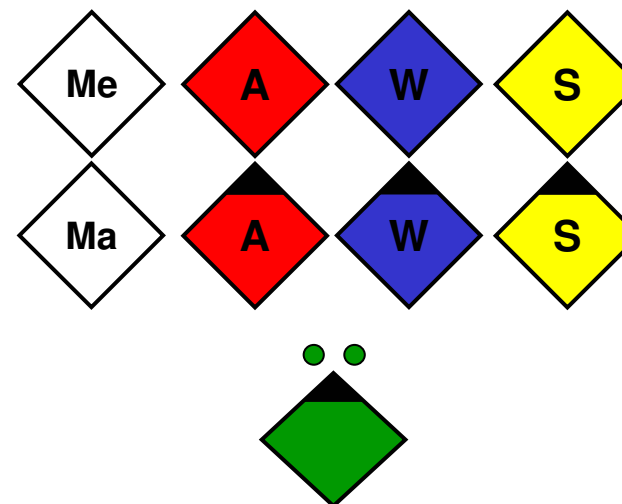

# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Variante II

ATF - wiederholt das Kommando  
„Zum Einsatz fertig!“

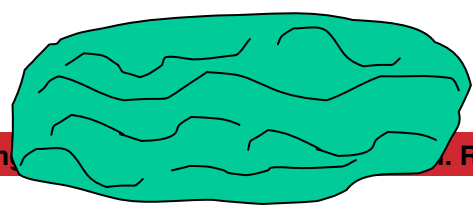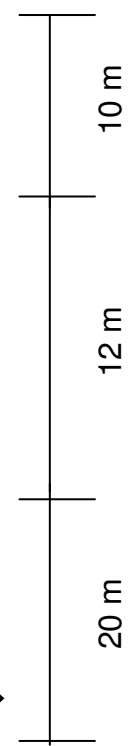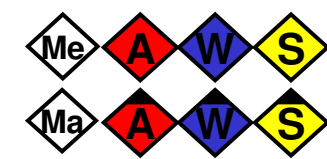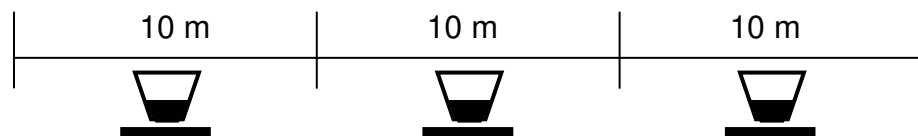


# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Variante II


- Ma** - startet den Motor  
 - sichert Einsatzstelle durch Warnblinkanlage, Fahrlicht und Blaulicht  
 - nimmt Blindkupplungen der Druckabgänge ab

- Me** - begleitet Gruppenführer

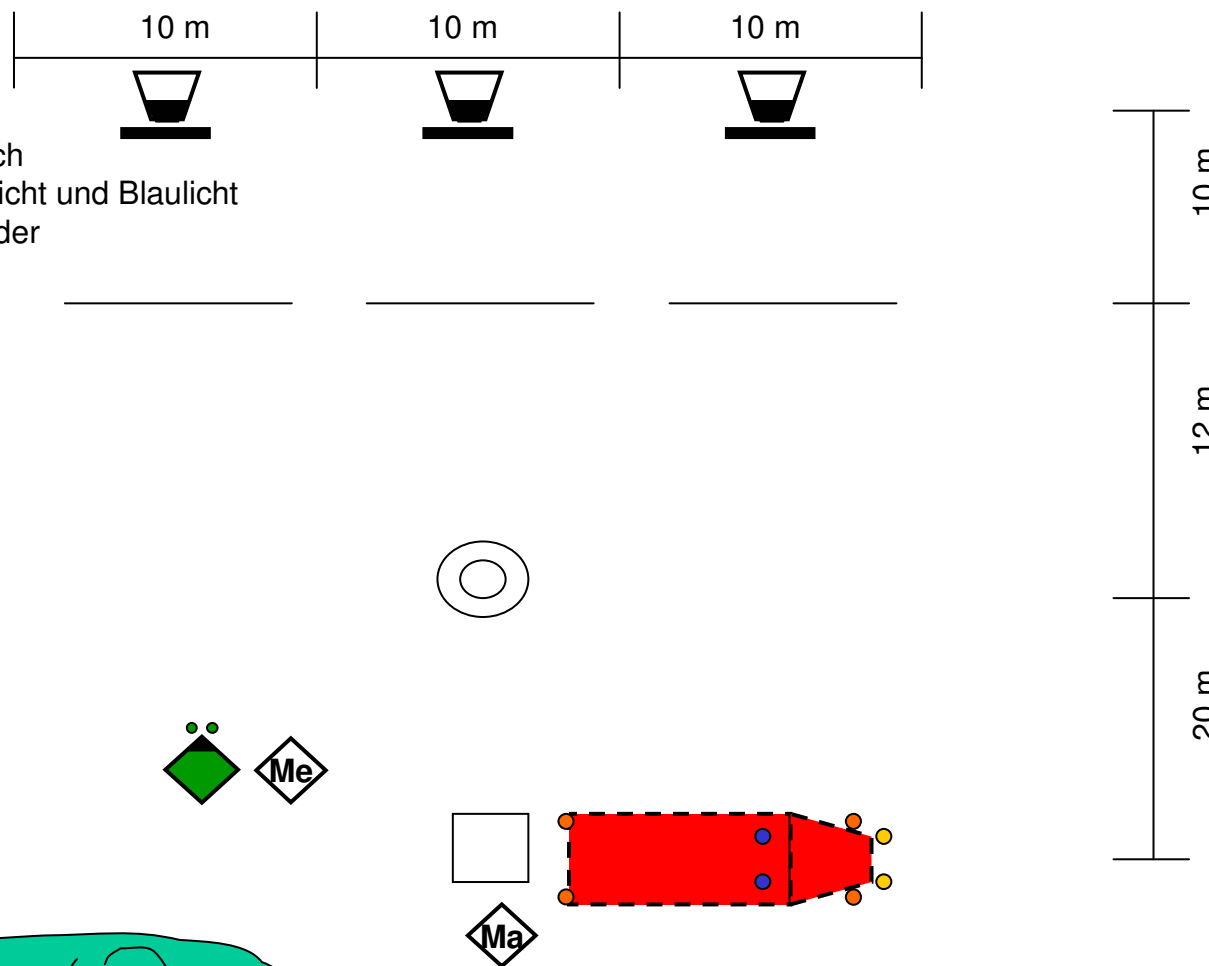

# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Variante II



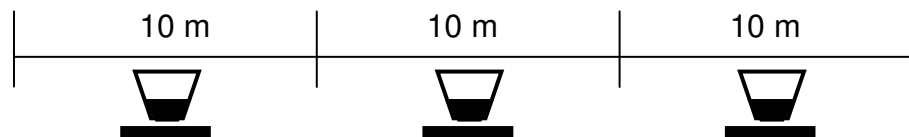


**AT** - setzt Verteiler  
- verlegt B-Leitung von der Pumpe zum Verteiler

**ATF** - gibt an Ma das Kommando  
„Wasser marsch!“

**AT** - rüstet sich aus mit  
Beleuchtungsgerät  
Strahlrohr und  
zwei C – Schläuchen

**ATF** - meldet dem GF  
„AT einsatzbereit!“

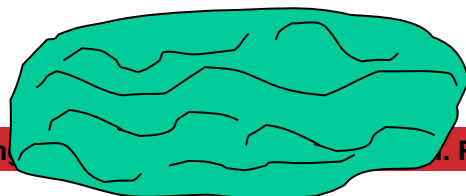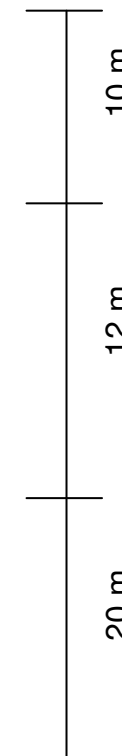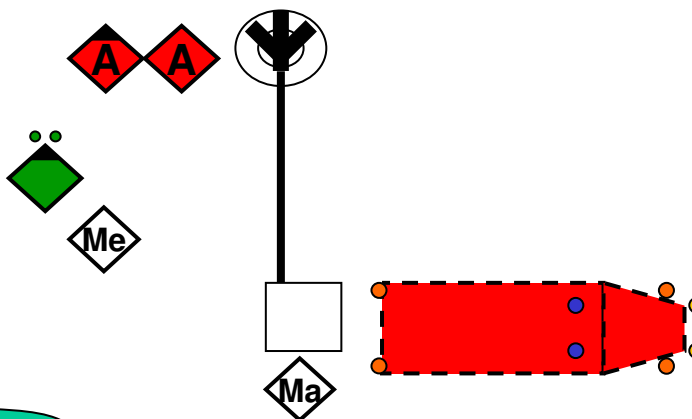






# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Variante II

**WTF** - legt Anzahl der Saugschläuche fest.  
 - gibt sofort nachdem der ATF das Kommando „Zum Einsatz fertig!“ wiederholt hat, das Kommando „ .....Saugschläuche!“


**WT** - kuppelt die Saugleitung  
 - legt Halte und Ventilleine an

**ST** - unterstützt WT beim Kuppeln

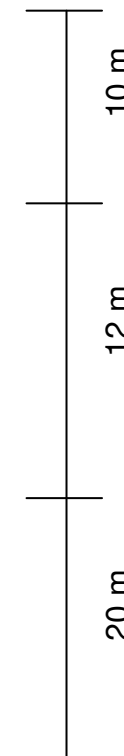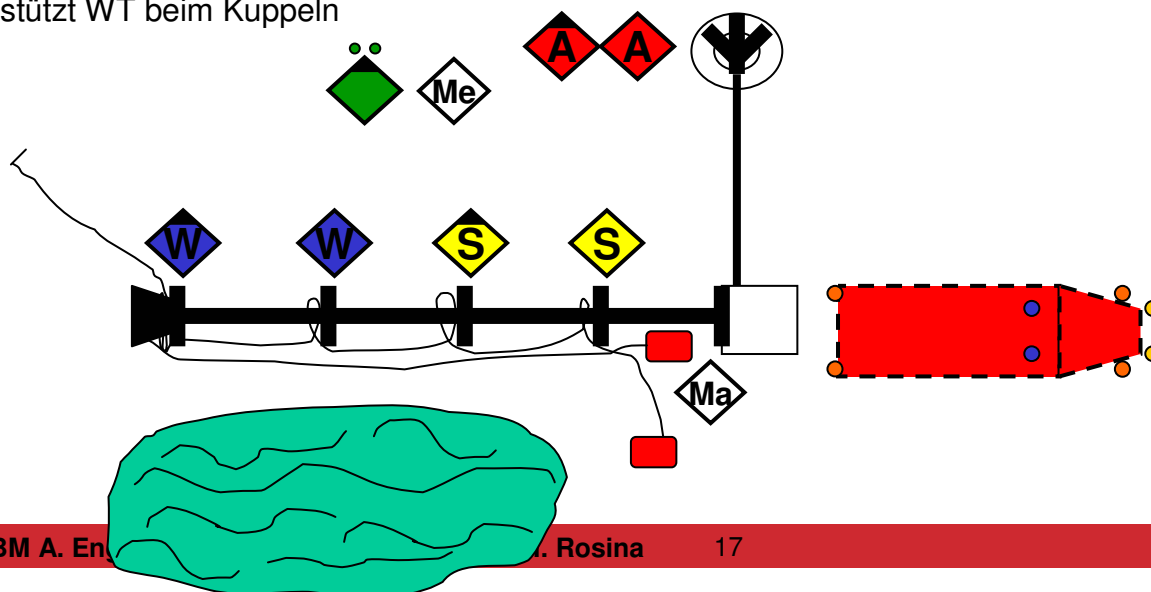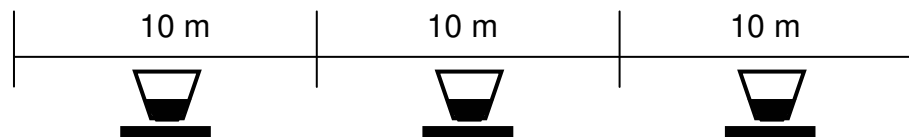

# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Variante II


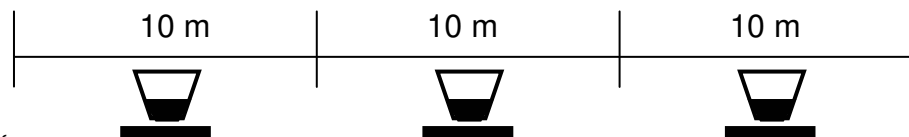


**WTF:** - gibt Kommando  
„Saugleitung hoch!“

**MA:** - kuppelt an der Pumpe an und  
- meldet „Fertig!“

**WTF:** - gibt Kommando  
„Saugleitung zu Wasser!“

**MA:** - befestigt die Halteleine  
am Fahrzeug oder einem  
geeigneten Festpunkt

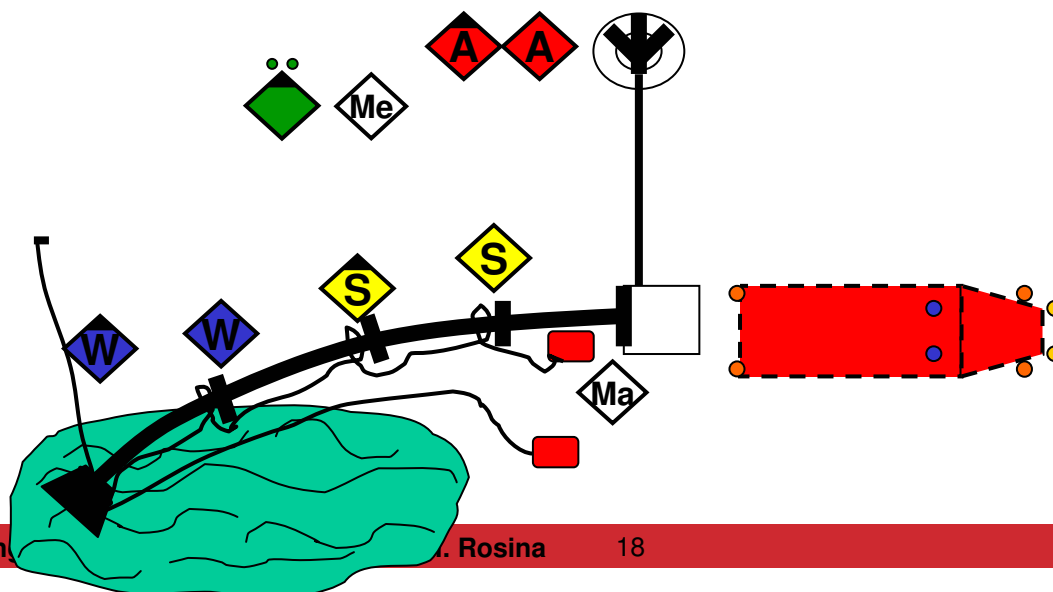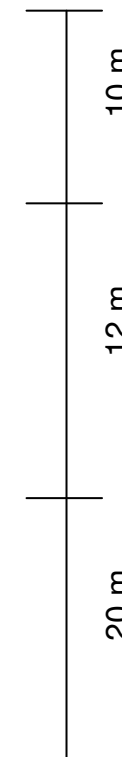

# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“


## Variante II

WT - stellt sich am Verteiler bereit

WTF - meldet dem Gruppenführer  
„WT einsatzbereit!“

ST - stellt sich am Verteiler bereit

WTF - meldet dem Gruppenführer  
„ST einsatzbereit!“

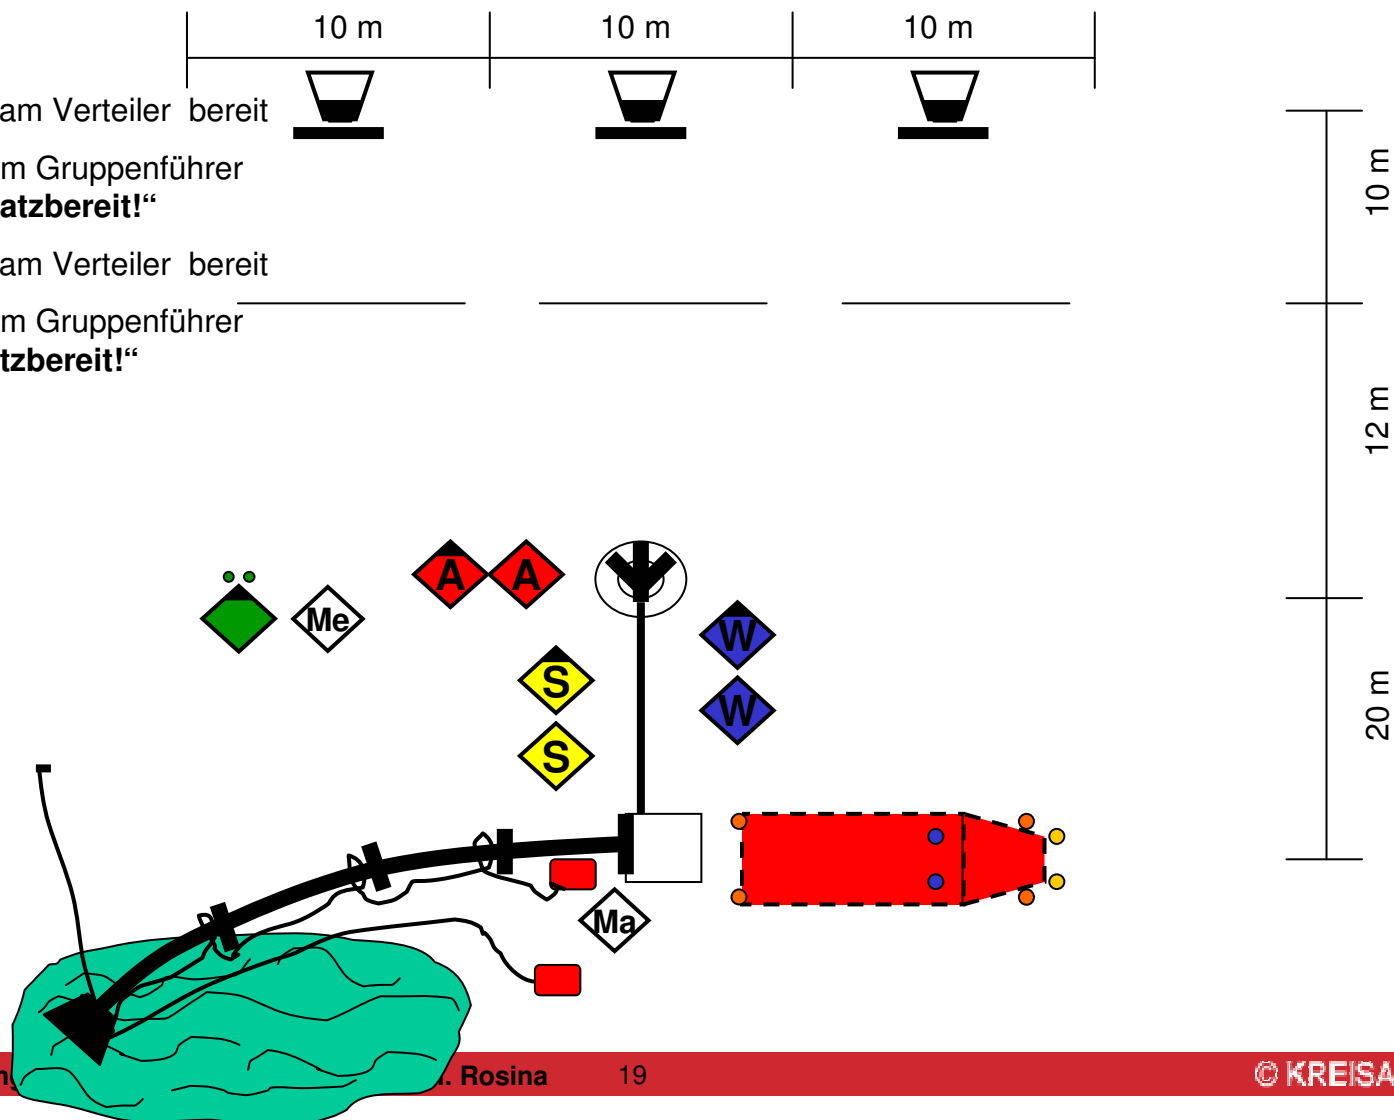




# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Variante II

Wenn WT und ST einsatzbereit am Verteiler stehen:

**GF** - gibt Befehl  
 „AT  
 zum Umspritzen des linken Eimers  
 mit dem 1. Rohr  
 zur linken markierten Linie  
 über den Platz vor!“

ATF - wiederholt den Befehl

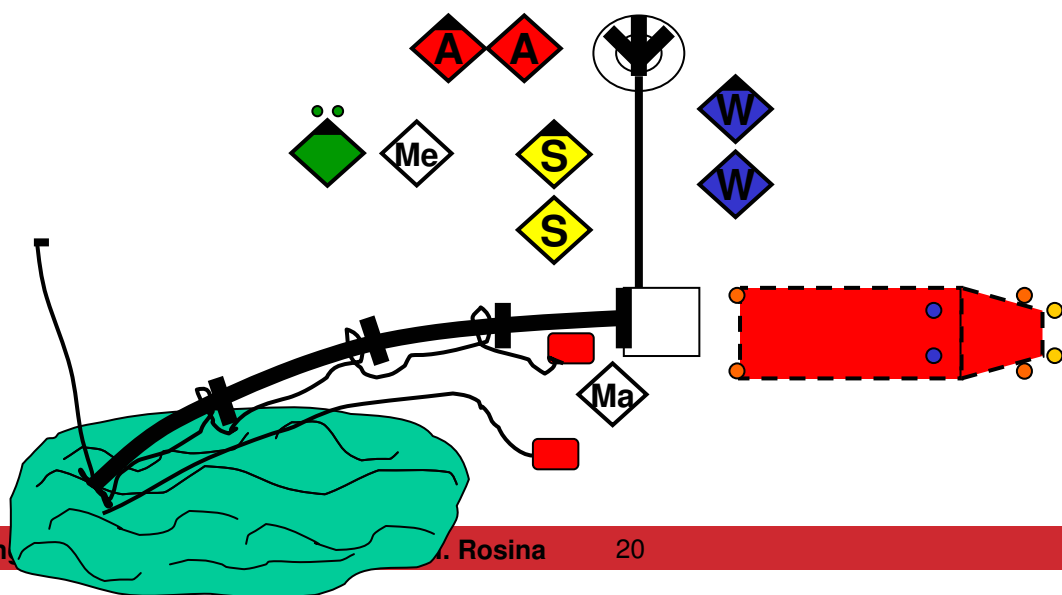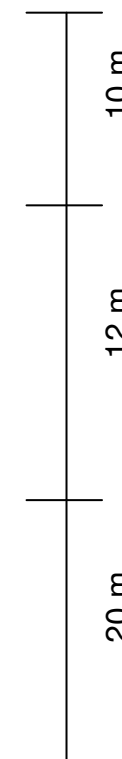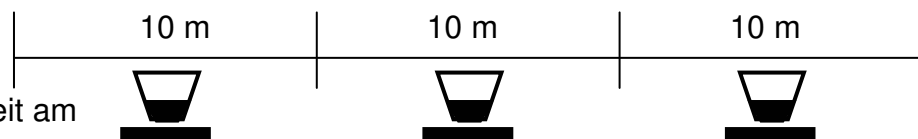

# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“


## Variante II

- AT** - kuppelt C-Leitung am Verteiler an  
 - verlegt seine C-Leitung in Buchten in Buchten  
 - kuppelt Strahlrohr an  
 - C-Schlauch an

- ATF** - gibt Kommando „1. Rohr Wasser marsch!“

- STF** - öffnet den Verteiler

- STM** - übernimmt Schlauchaufsicht

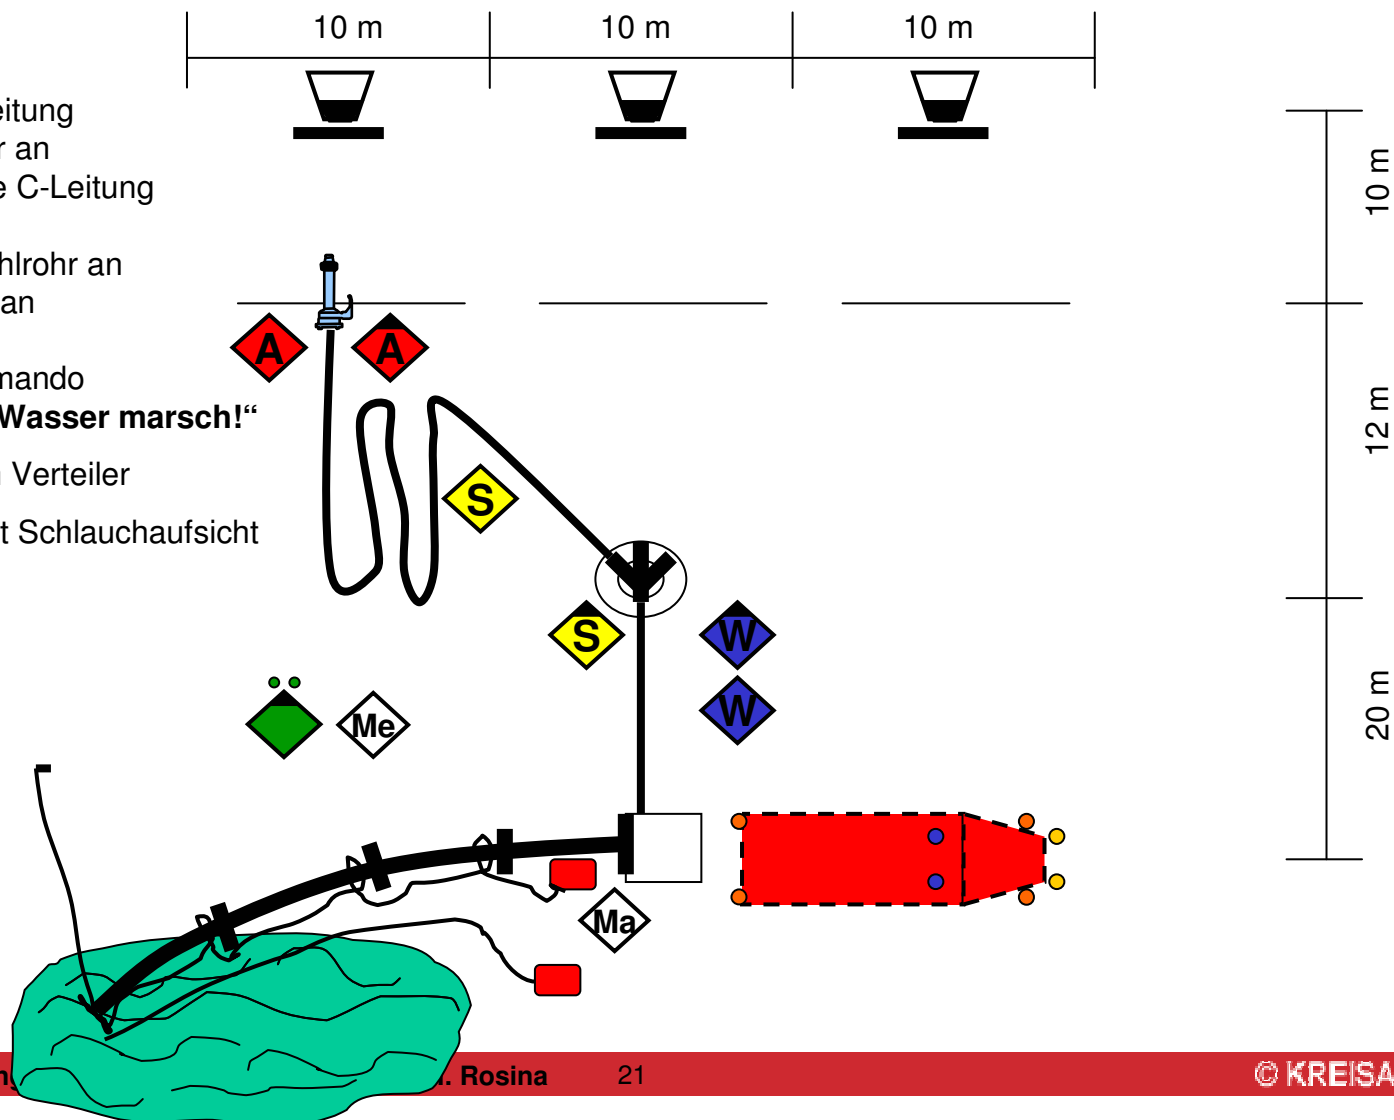


# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Variante II

AT - schließt sofort nach Umspritzen des linken Eimers das Strahlrohr

ATF - meldet an GF „AT Befehl ausgeführt!“

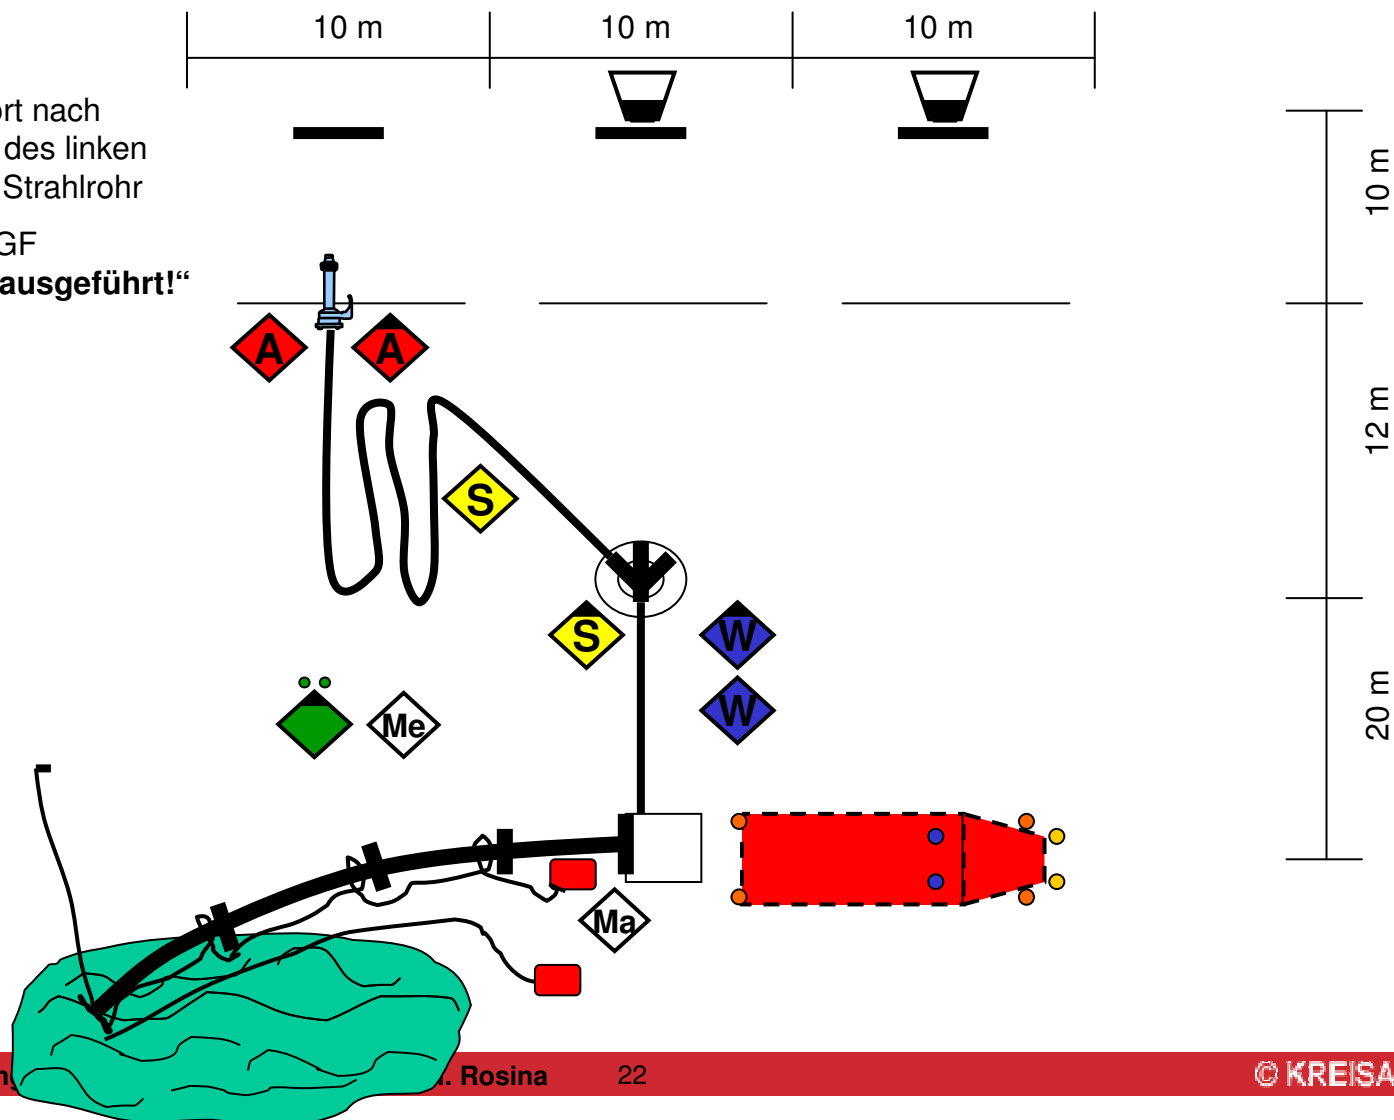


# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Variante II

GF - gibt Befehl  
 „WT  
 zum Umspritzen des rechten Eimers  
 mit dem 2. Rohr  
 zur rechten markierten Linie  
 über den Platz vor!“

WTF - wiederholt den Befehl

WT - rüstet sich aus mit  
 Beleuchtungsgerät, Strahlrohr  
 und zwei C-Schläuchen

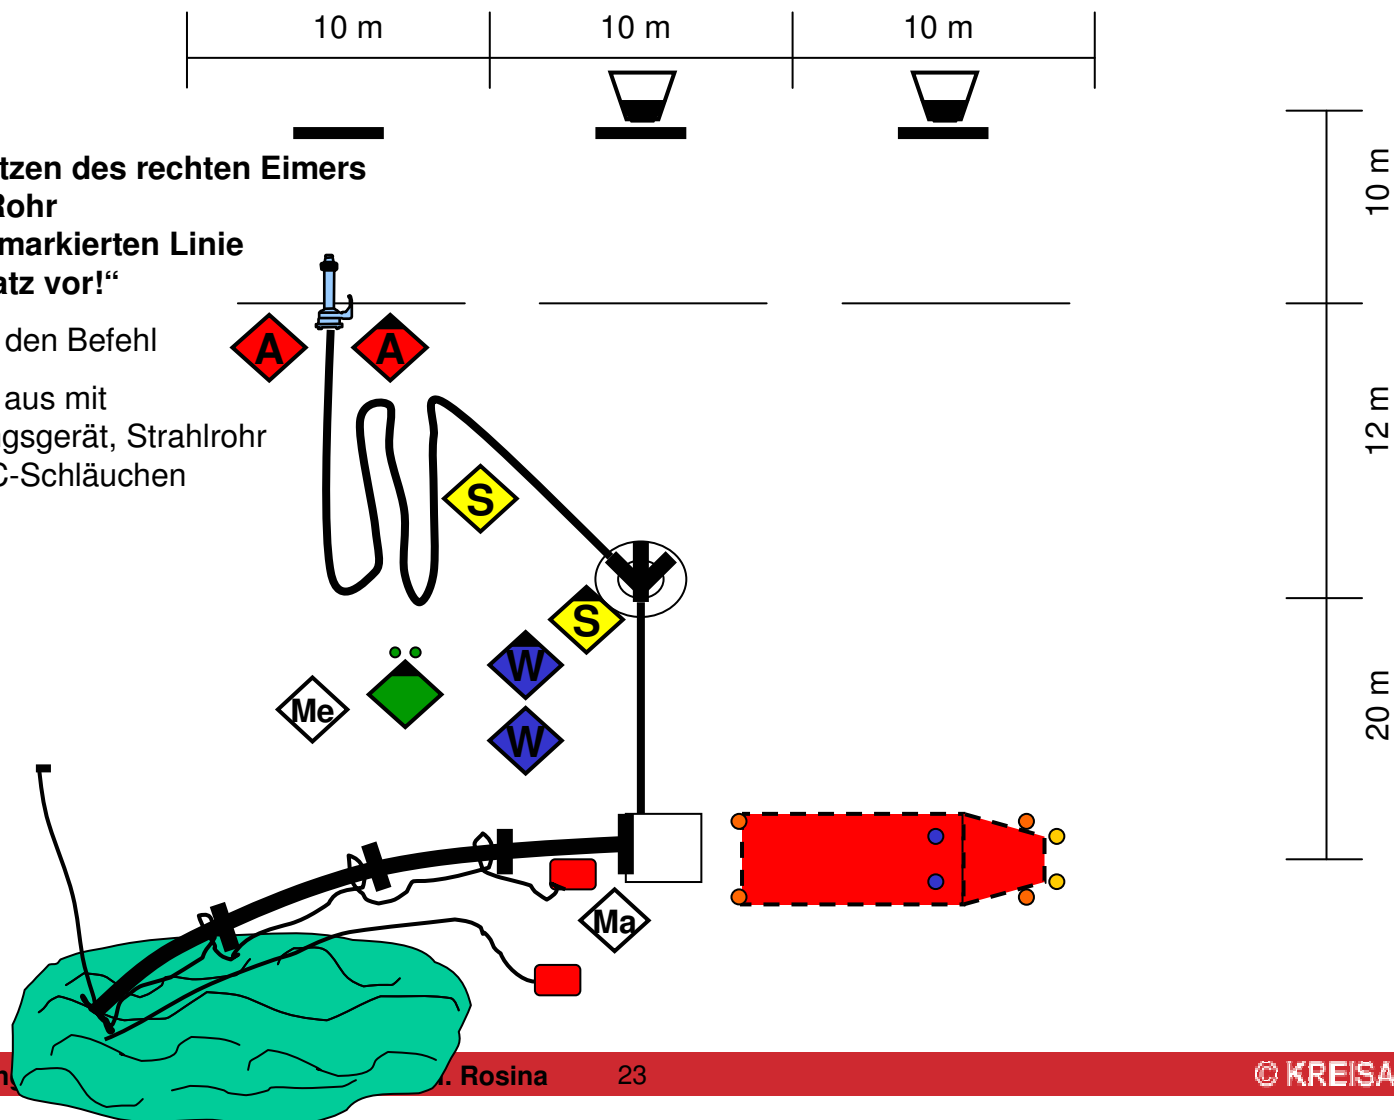

# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“


## Variante II

**WT** - kuppelt C-Leitung rechts am Verteiler an  
 - verlegt seine C-Leitung in Buchten  
 - kuppelt Strahlrohr an C-Schlauch an

**WTF** - gibt Kommando „2. Rohr Wasser marsch!“

**STF** - öffnet den Verteiler

**STM** - übernimmt Schlauchaufsicht

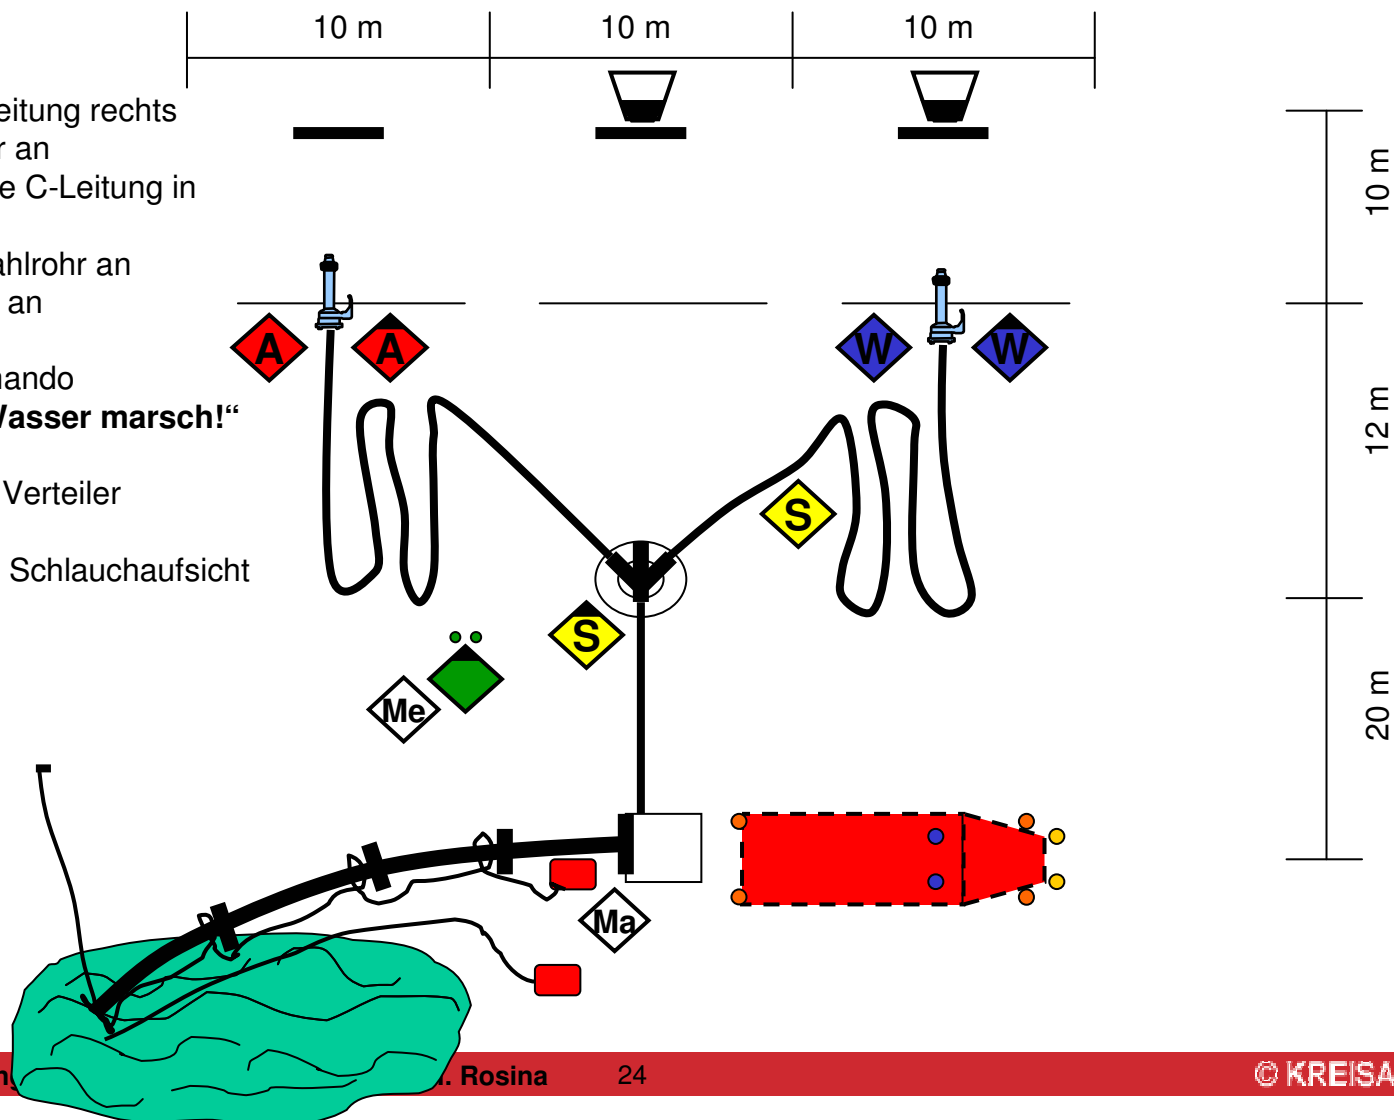




# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Variante II

WT - schließt sofort nach Umspritzen des rechten Eimers das Strahlrohr

WTF - meldet an GF „WT Befehl ausgeführt!“

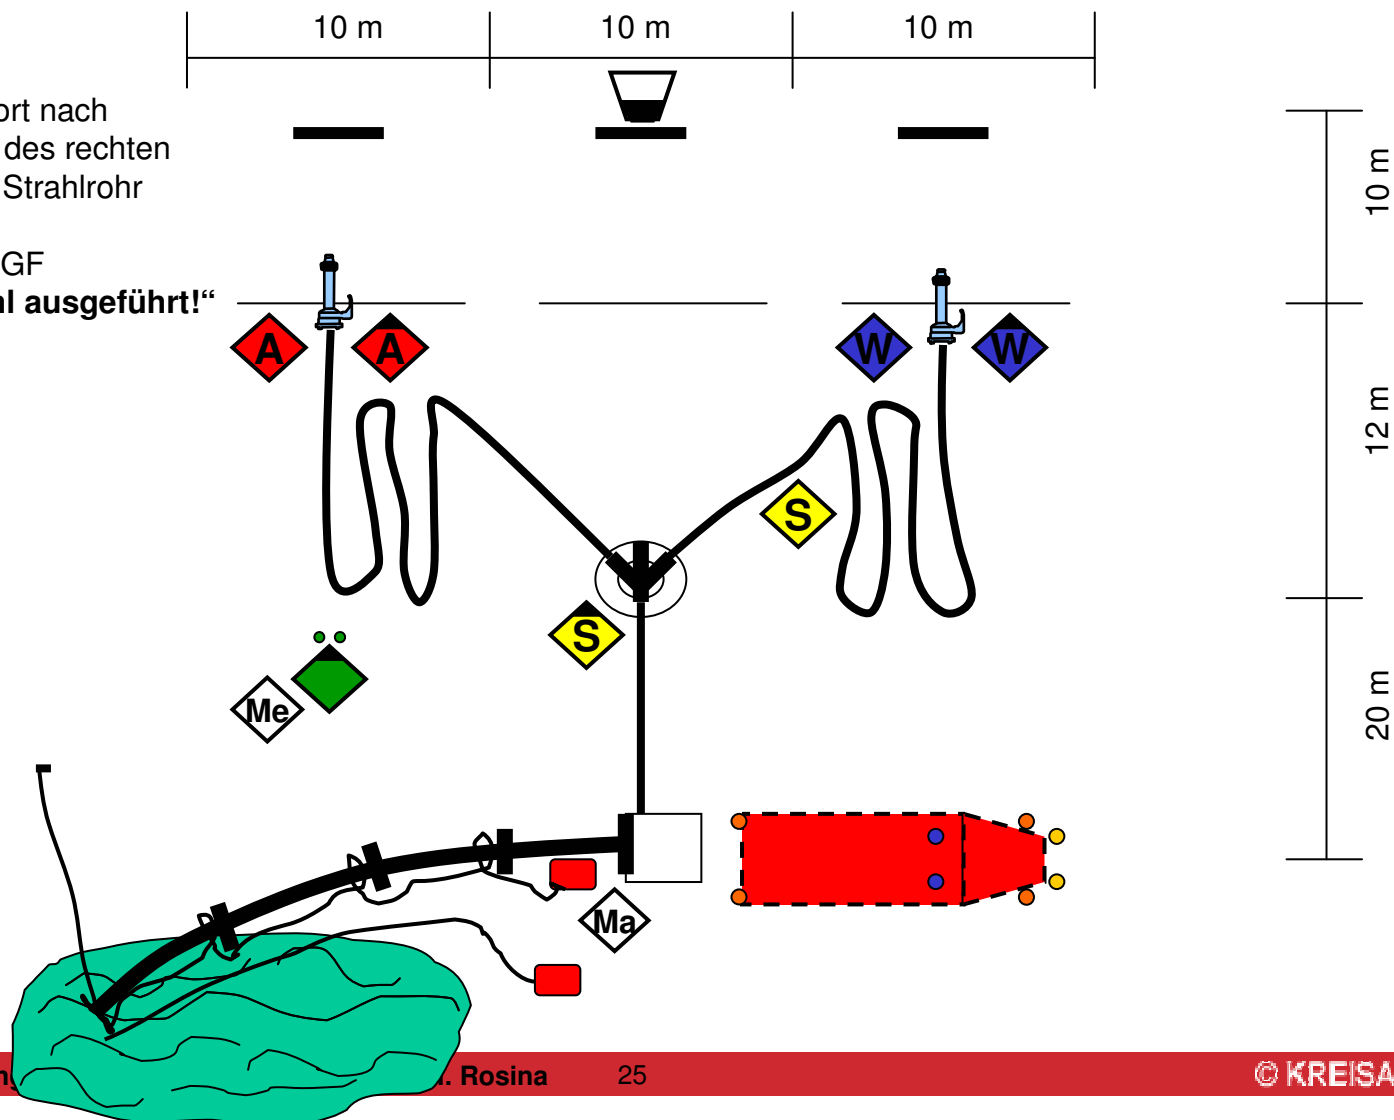

# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“


## Variante II

GF - gibt Befehl  
 „ST  
 zum Umspritzen des mittleren Eimers  
 mit dem 3. Rohr  
 zur mittleren markierten Linie  
 über den Platz vor!“

STF - wiederholt den Befehl

GF - gibt Befehl  
 „Me bedient den Verteiler!“

Me - wiederholt den Befehl  
 - übernimmt die Schlauchaufsicht

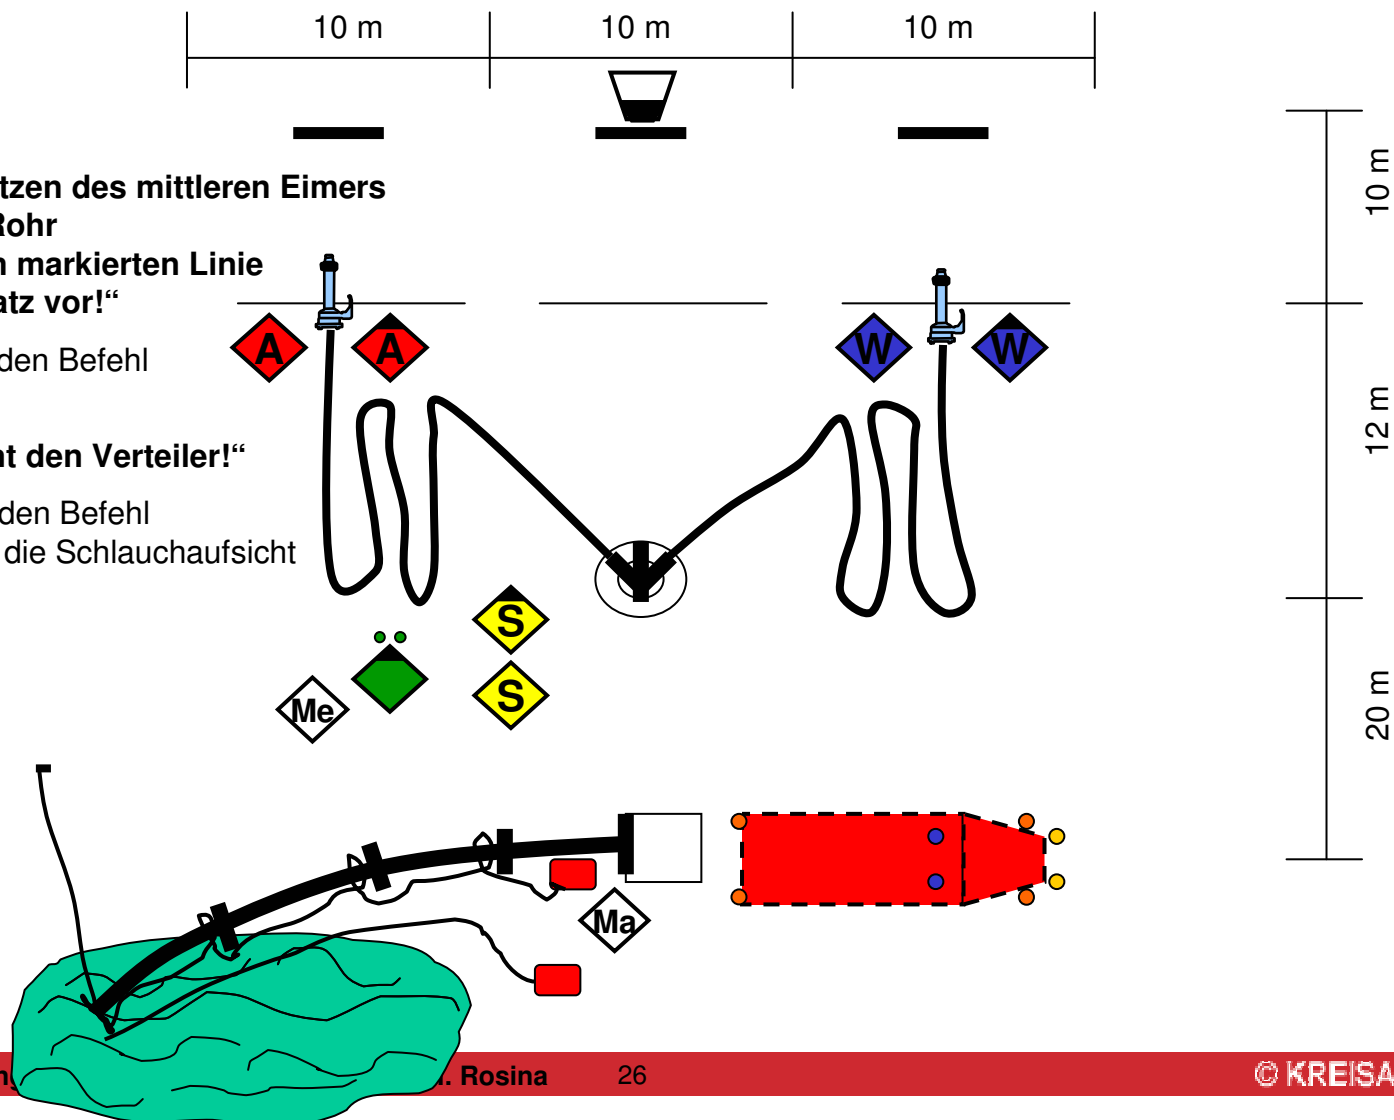

# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“


## Variante II

**ST** - rüstet sich aus mit Beleuchtungsgerät, Strahlrohr und zwei C-Schläuchen

**ST** - kuppelt C-Leitung mittig am Verteiler an  
 - verlegt seine C-Leitung in Buchten  
 - kuppelt Strahlrohr an C-Schlauch an

**STF** - gibt Kommando „3. Rohr Wasser marsch!“

**Me** - öffnet den Verteiler

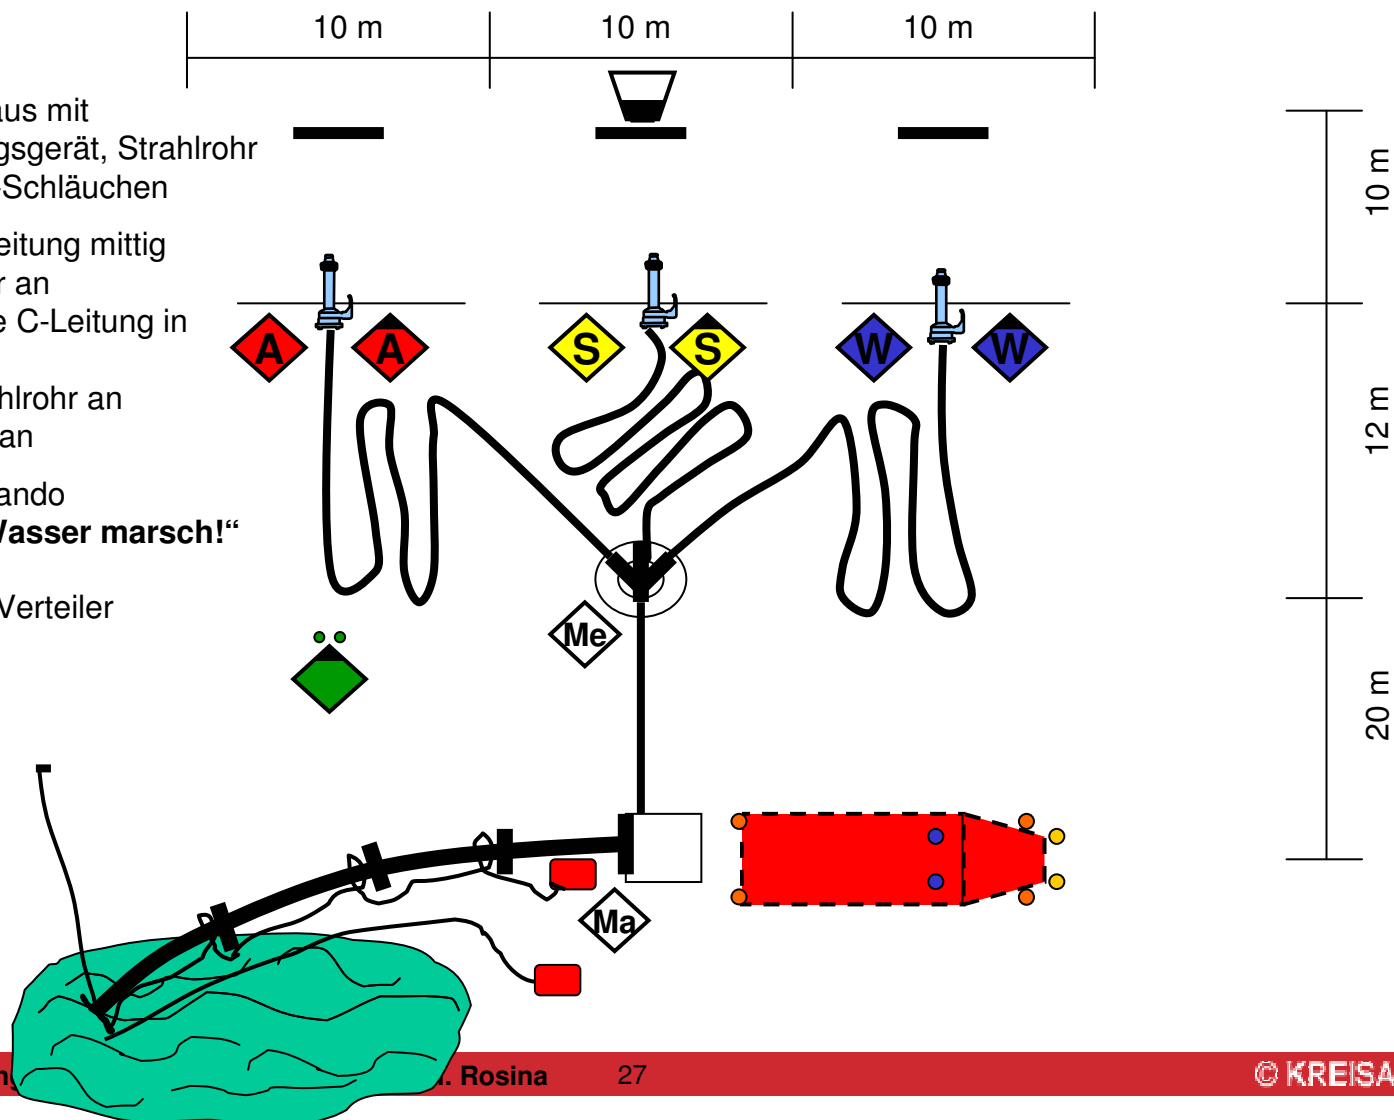


# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Variante II

**ST** - schließt sofort nach Umspritzen des mittleren Eimers das Strahlrohr

**STF** - meldet an GF „ST Befehl ausgeführt!“

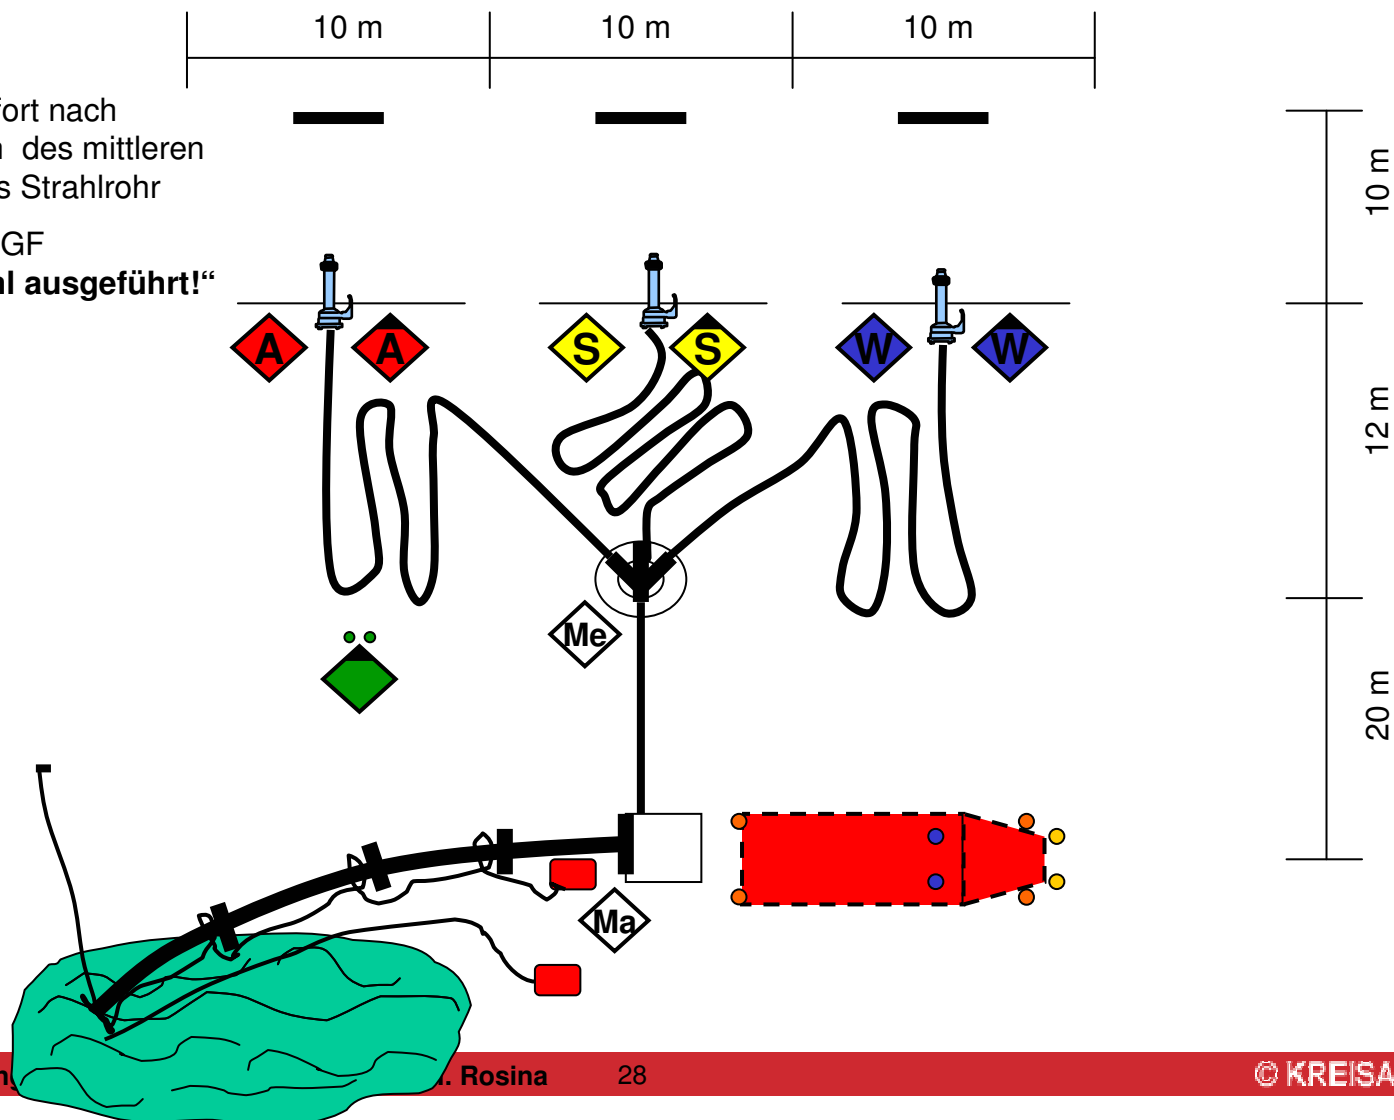


# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Variante I

**GF** - bestätigt bei allen drei Trupps durch Heben der Hand

Die Zeit endet wenn alle Trupps ihre Eimer umgespritzt und die Strahlrohre geschlossen haben.

**Ma** - stellt Motor, Warn- und Beleuchtungseinrichtungen ab

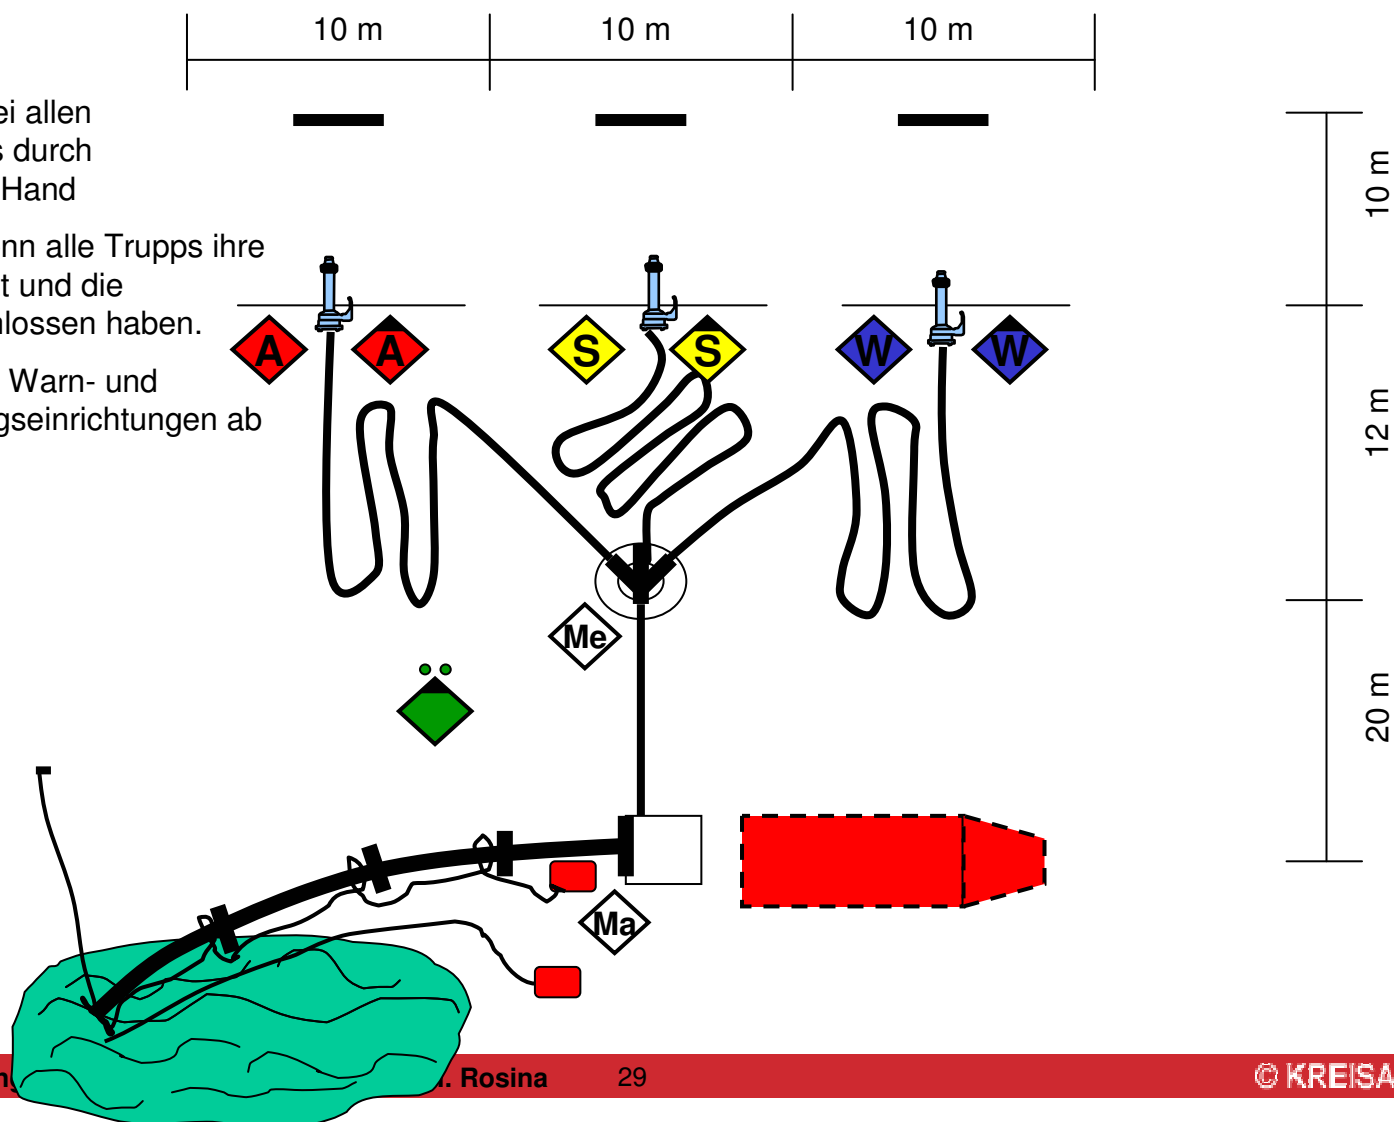

# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Variante II

**SR** - kontrollieren den Aufbau des Löschangriffs

**GF** - begleitet SR bei der Kontrolle


**SR 1** - gibt Kommando an GF  
„Rohre zurücknehmen!“

**GF** - gibt Kommando  
„AT Rohr zurück!“

**ATF** - gibt Kommando  
„1. Rohr Wasser halt!“

**GF** - gibt Kommando  
„WT Rohr zurück!“

**WTF** - gibt Kommando  
„2. Rohr Wasser halt!“

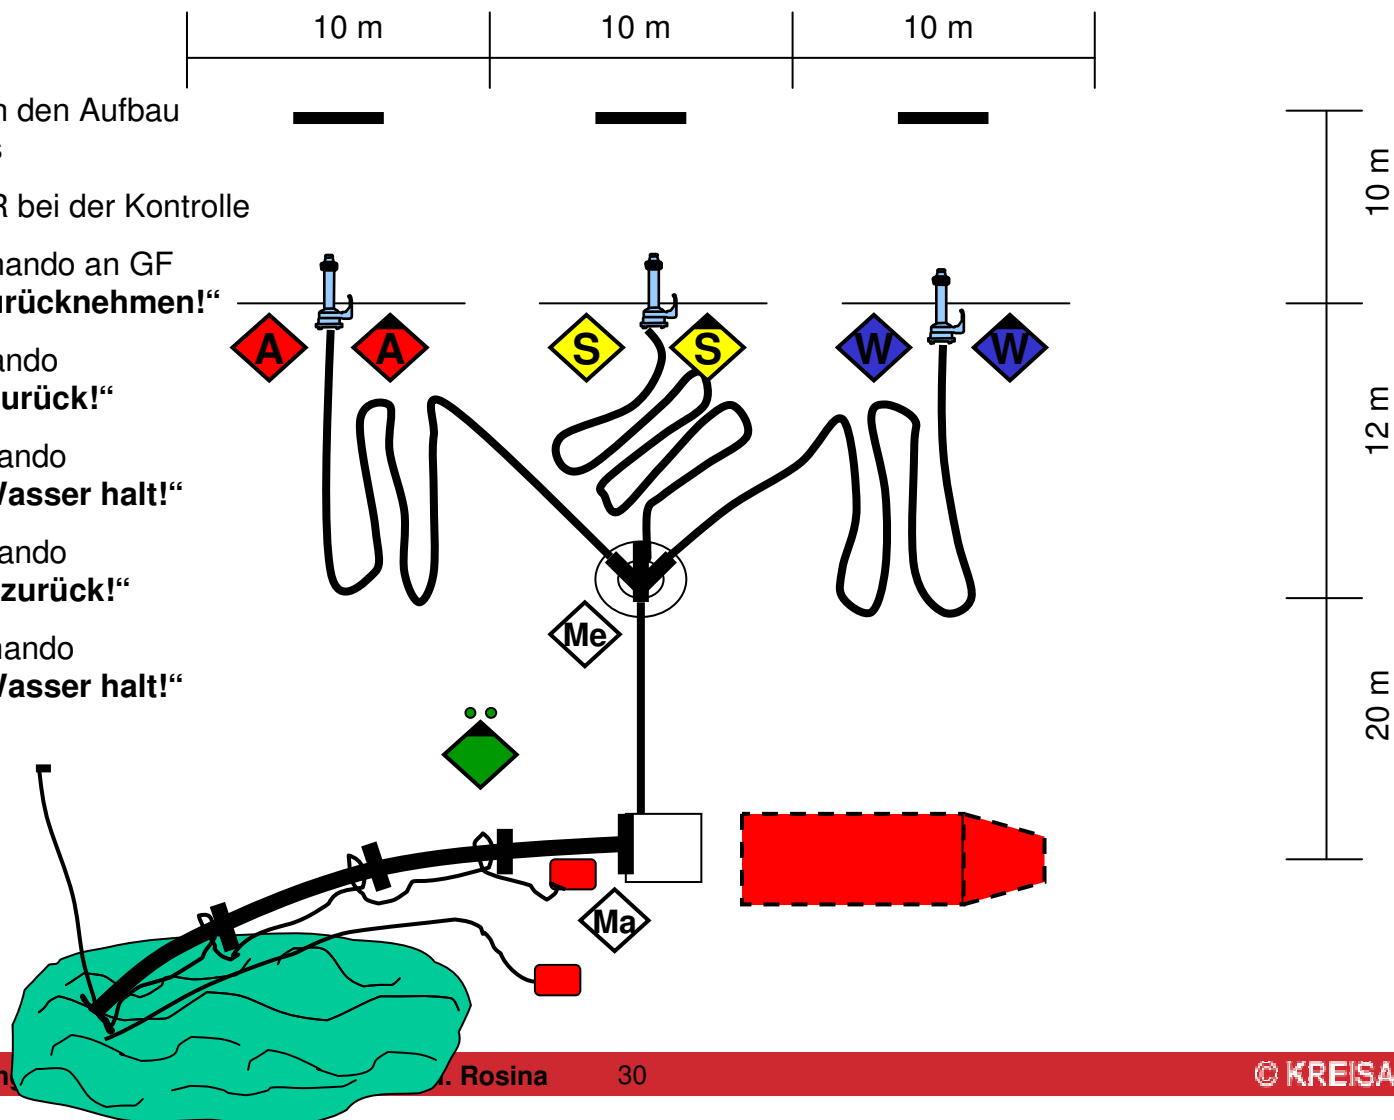


# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Variante II

**GF** - gibt Kommando  
„ST Rohr zurück!“

**STF** - gibt Kommando  
„3. Rohr Wasser halt!“

**Me** - schließt den  
entsprechenden  
Abgang am Verteiler

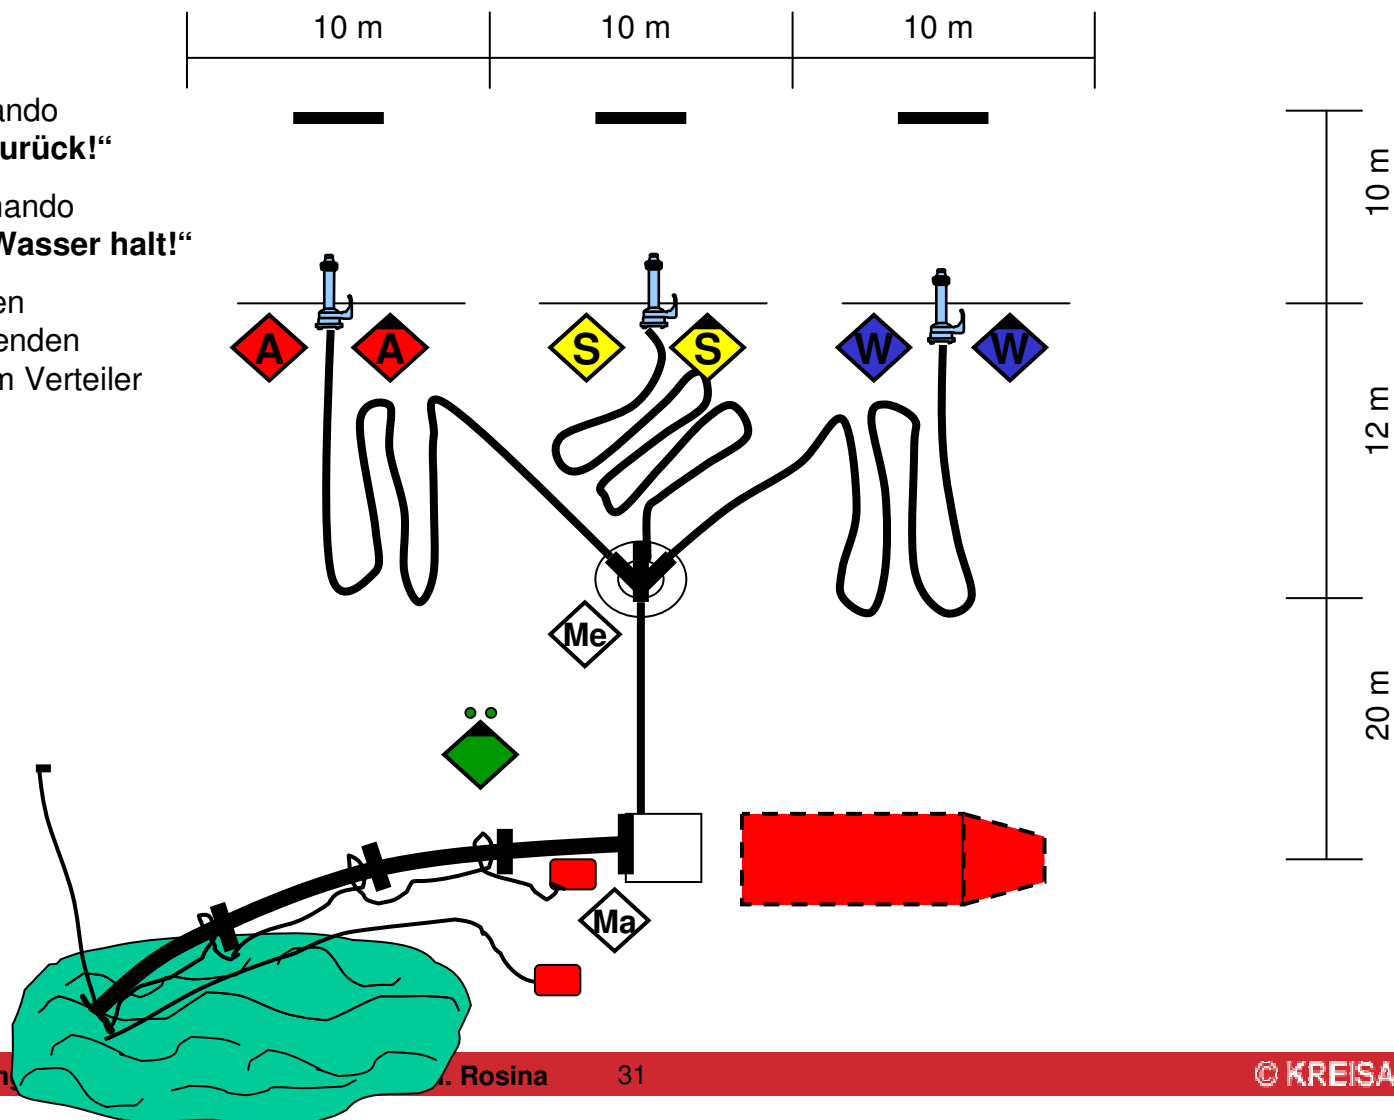


# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Variante II

### Alle Trupps

- machen ihre Leitungen drucklos
- kuppeln ihren Schlauch am Verteiler ab
- entwässern die Schläuche
- legen die Geräte und Schläuche am Verteiler übersichtlich ab und
- stellen sich am Verteiler bereit

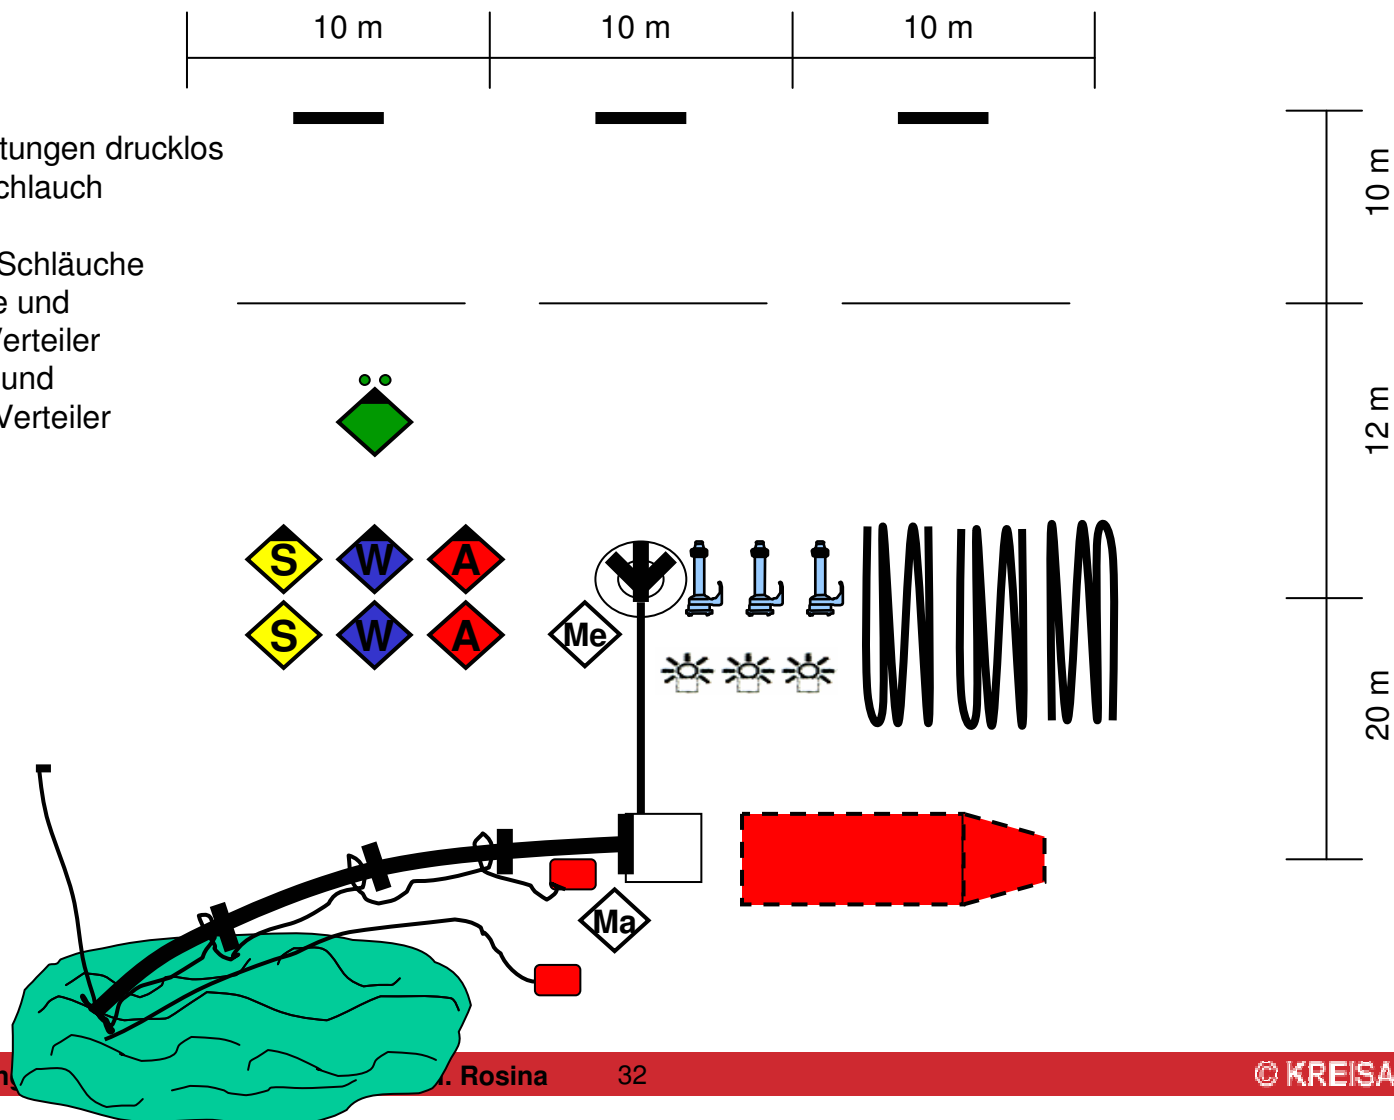




# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Variante II

GF - gibt Kommando  
„Zum Abmarsch fertig!“

ATF - gibt an MA das Kommando  
„Wasser halt!“

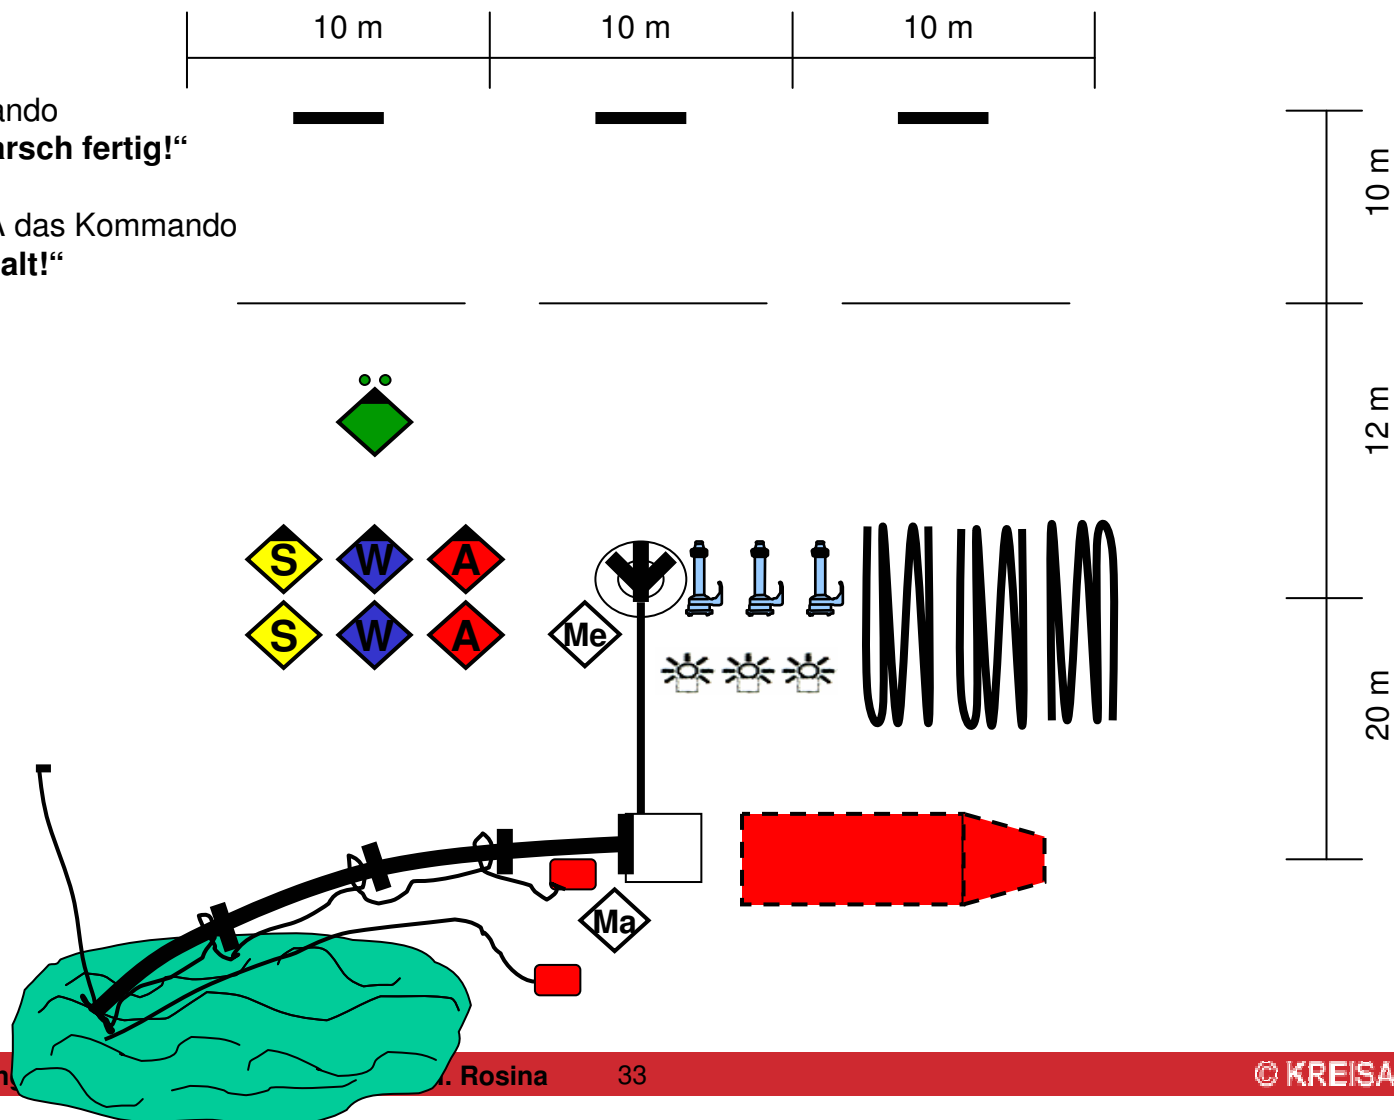


# Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

## Variante II

Gruppe baut gemeinsam ab und verlädt die Geräte  
Im Fahrzeug  
(Saugleitung aus vier Saugschläuchen bleibt aufgebaut)

Gruppe tritt wieder vor dem Fahrzeug an

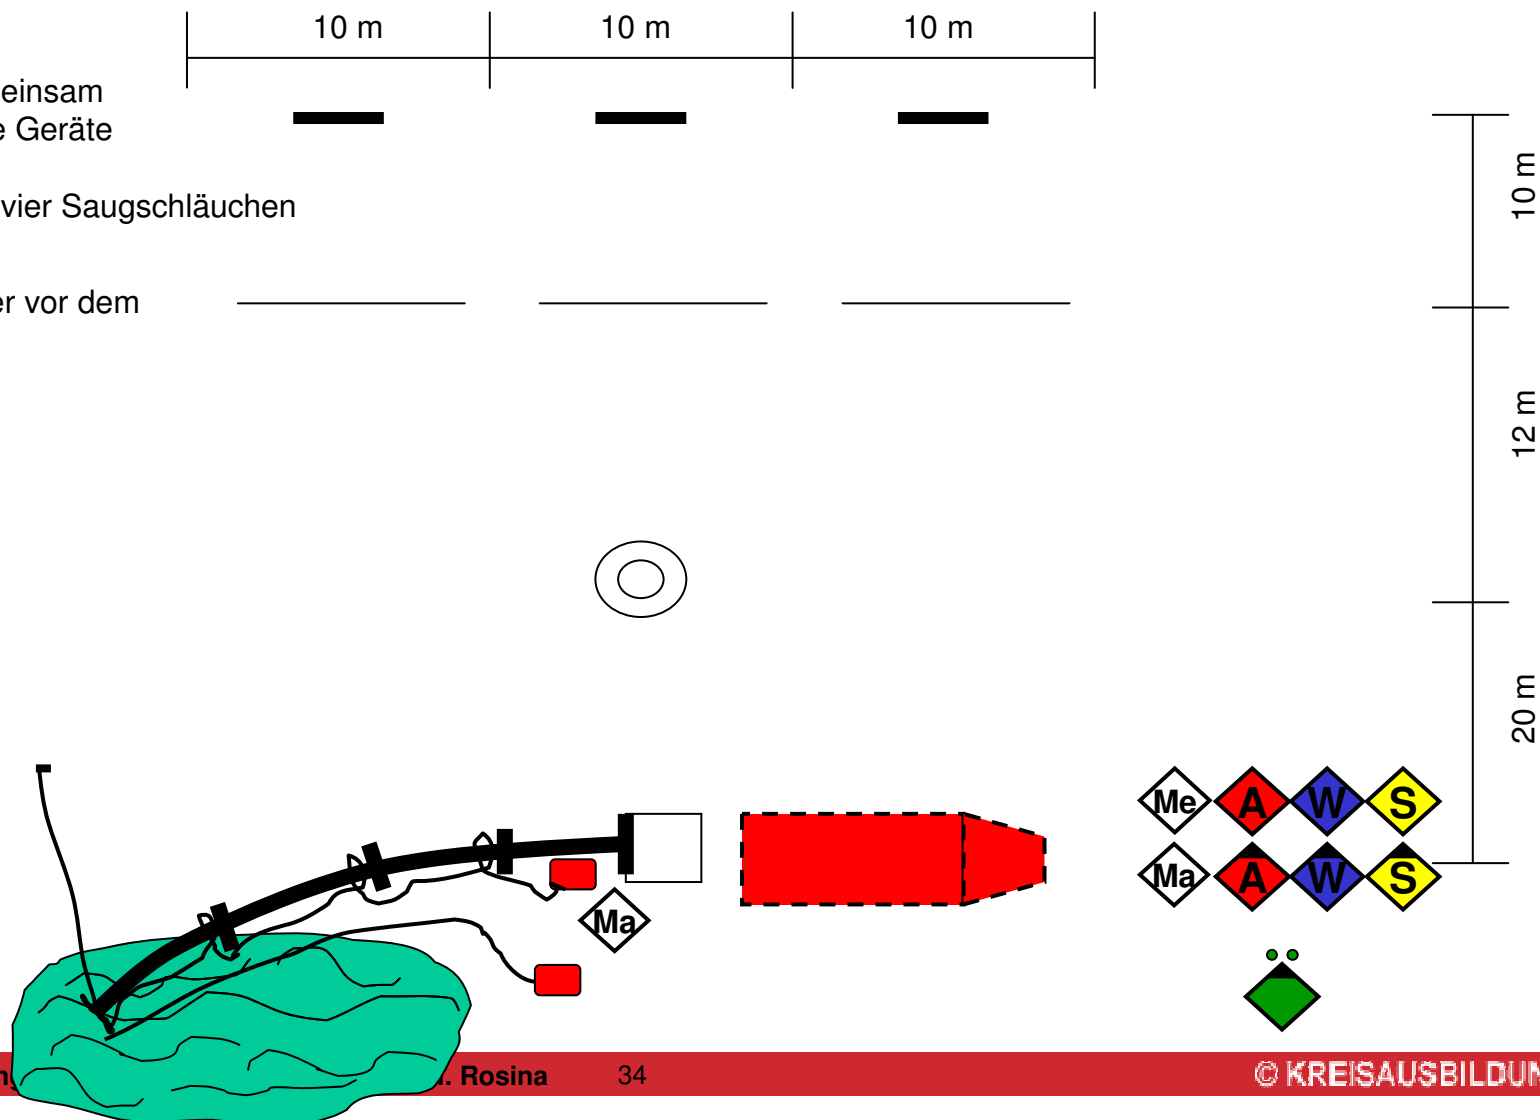




# Trockensaugprobe


## Variante II Trockensaugprobe

- GF** - lässt Me und AT wegtreten
- WT** - tauscht Saugkorb gegen Blindkupplung aus
- Ma** - entwässert die Feuerlösch-Kreiselpumpe
- Ma** - hat Hand an Anlasser bzw. Anwerfkurbel
- SR 2** - Gibt Kommando „Trockensaugprobe anfangen!“
- ZN** - Beginnt die Zeitmessung bei „...anfangen!“ (Zeit: Max. 300 Sek.)

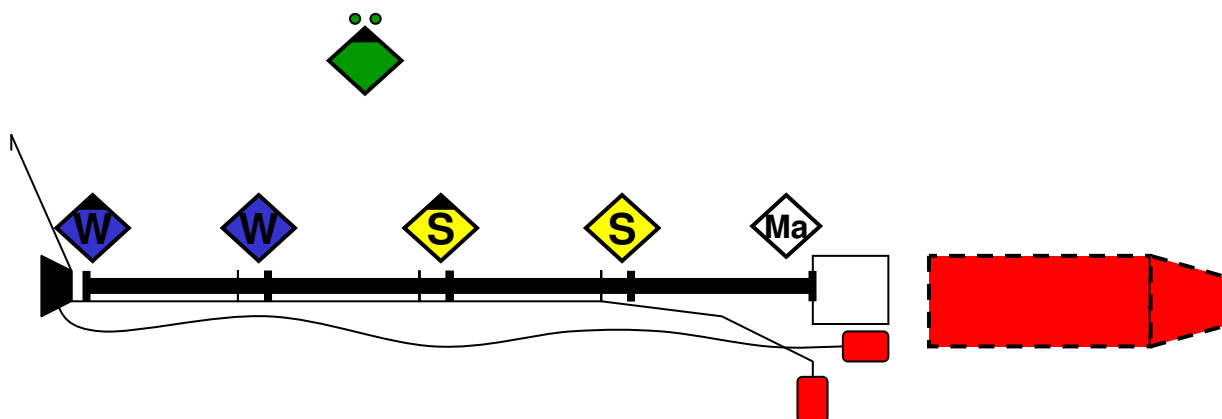

## Variante II Trockensaugprobe

- Ma**
- startet den Motor (bei Fahrzeugen vom Fahrersitz)
  - hand am Anlasser oder an der Anwerfkurbel
  - entlüftet die Feuerlösch-Kreiselpumpe bis zu einem Unterdruck von mind. 0,6 bar
  - setzt den Motor und die Pumpenanlage nach Erreichen des Unterdrucks außer Betrieb
- SR 2**
- Nach Abstellen des Motors beginnt die Zeitmessung (120 Sekunden)
  - Nach 120 Sekunden darf sich der erreichte Unterdruck nicht mehr als 0,1 bar verändern
- In der Zeit von 300 Sekunden sind beliebig viele Versuche und Fehlerbehebungen möglich
- Bei weiteren Versuchen beginnt der SR 2 die Zeitmessung jeweils beim Abstellen der Pumpe neu

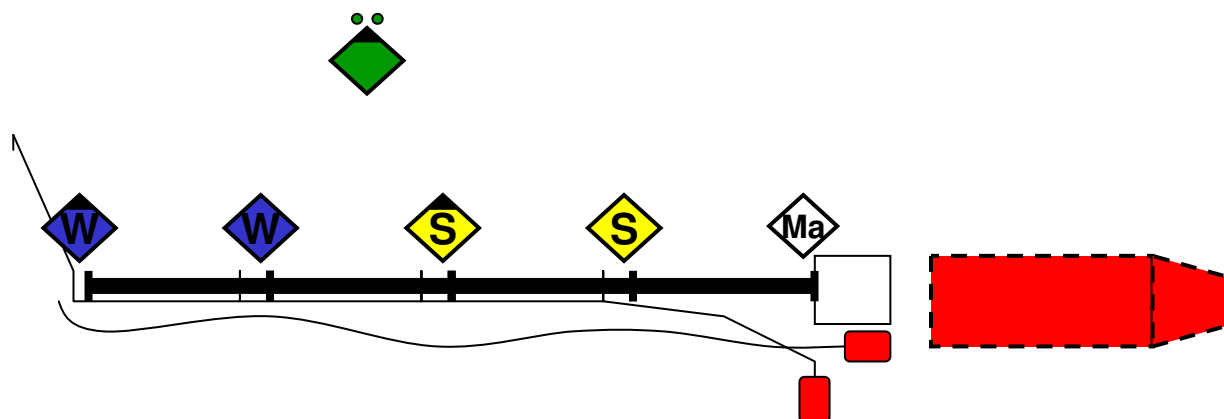

## Leistungsprüfung „Die Gruppe im Löscheinsatz“

### Variante II

**SR 1** - Gibt Kommando „**Abbauen**“


**Gruppe** - baut Saugleitung ab und tritt vor dem Fahrzeug an

**Ma** - meldet dem GF „**Fahrzeug fahrbereit!**“

**GF** - meldet dem SR 1 „**Gruppe der Freiwilligen Feuerwehr ..... Leistungsprüfung beendet!**“

**SR 2** - gibt festgestellte Fehler bekannt

**SR 1** - gibt festgestellte Fehler und die Gesamtzahl der Fehlerpunkte bekannt  
- stellt ohne Zeitangabe fest, ob die Sollzeit unterschritten, erfüllt oder überschritten wurde  
- anschließend teilt er das Ergebnis der LP mit und entlässt die Gruppe

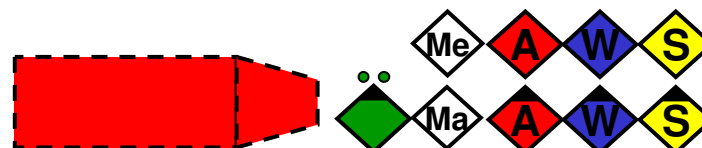



**Wir, die Schiedsrichter des  
Landkreises München,  
wünschen Euch:**

**Viel Erfolg!**